

תמצית דו"ח לציבור לשנת 2021

בהתאם לסעיף 81 לכללי תאגידי מים וביו, מוצג לפניכם דו"ח תמציתי, המתאר את פעולות תאגיד המים והביו – מי הגליל לשנת 2021.

1. דברי מנכ"ל

מי הגליל תאגיד המים והביו האזורי מסכם את השנה ה-12 מאז תחילת עבודתו בשנת 2010. מי הגליל הצליח להשיג נתונים מרשימים בפעילותו ומגמת השיפור עדיין ממשיכה.

2. רקע על התאגיד

התאגיד נוסד ביום 2 ליוני 2009 ע"י מספר רשויות במטרה לספק שירותי אספקת מים ומתן שירותי ביו, לתושבי אותן רשויות וזאת בהתאם לחוק תאגידי מים וביו, התשס"א 2001 ובהתאם לרישיון ההפעלה שניתן לה בשנת 2009, התאגיד התחיל את פעילותו ביום 1 בינואר 2010.

לבדיקה ובירורים תשלום/ בירור חשבונות מים באמצעות קו חיוג חינם: 1-800-800-339

טלפון ראשי לכל סניפי התאגיד – 04-8118111

מספר פקס לשליחת פניות ציבור 04-8889043

כתובת לשליחת פניות בכתב בלבד, מי הגליל תאגיד המים והביו האזורי בע"מ, סנין 3081000 ת.ד. 7379
אתר האינטרנט: www.megalil.co.il

דוא"ל לפניות: info@megalil.co.il


3. תרשים מבנה ההחזקה וחלוקת המניות של התאגיד



4. חברי הדירקטוריון

- ✓ עו"ד הנאדי עאסלה-יו"ר
- ✓ עו"ד יאסר חוראני-חבר
- ✓ מוחמד בכרי-חבר
- ✓ סוהילה שואהנה-חבר
- ✓ וליד עבד אלגני-חבר
- ✓ עו"ד אחמד חטיב – חבר

5. נתונים על פחת מים

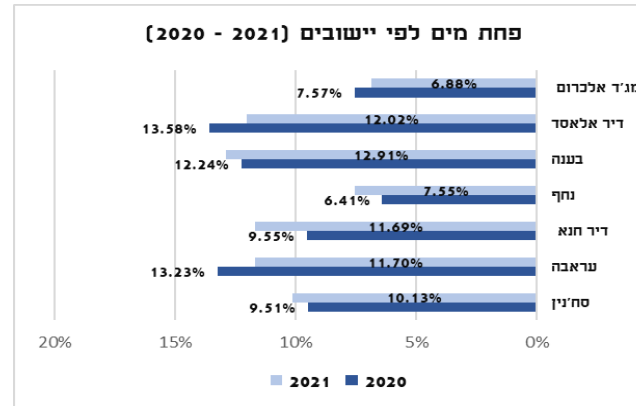

6. כמות מונים לפי יישובים

ישוב/שנה	2020	2021
סנין	8,046	8,274
עראבה	6,440	6,618
דיר חנא	2,995	3,054
נחף	2,621	2,701
בענה	1,703	1,735
דיר אלאסד	2,297	2,371
מג'ד אלכרום	3,118	3,159
סה"כ	27,220	27,912

7. רשימת זכאים להטבה

על פי תקנות תאגידי מים וביו (אמות מידה ורשימת זכאים להפחתה בתשלום לשנת הכספים 2014). נקבעה קבוצות אוכלוסייה הזכאיות לקבל הטבה לשנת 2014, למידע נוסף נא לגשת למידע לציבור באתר הרשמי של התאגיד.

1. זכאי לגמלה לפי ההסכם בדבר גמלת ניידות שנערך לפי סעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה 1995 - (להלן – חוק הביטוח הלאומי);


2. זכאי לגמלת נכות כללית לפי פרק ט' לחוק הביטוח הלאומי, שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור 70% לפחות;

3. זכאי לגמלת סיעוד לפי סעיף 224 (א) (א1) או (2) לחוק הביטוח הלאומי;

4. זכאי לקצבת זקנה לפי סעיף 251 לחוק הביטוח הלאומי;

5. זכאי לקצבה מיוחדת לפי תקנות (ב)3 או (ג) לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (מתן שירותים מיוחדים), התשל"ט 1978;

6. זכאי לגמלה לפי תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה), התש"ע 2010; (הרשימה לפי מס' צרכנים)

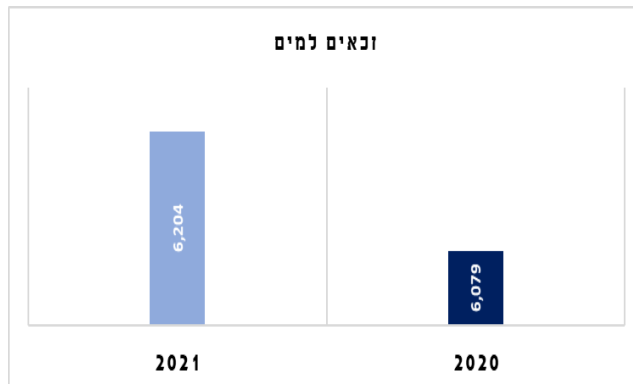

8. נתונים על כמות המים ופחת גביה

שנים	2020	2021
כמות המים שנמכרה	7,607,415	7,822,323
פחת מים	10.56%	10.45%
פחת גביה שוטף	23%	28%
פחת גביה מצטבר	9.5%	6%

9. כמות הצרכנים של החברה

סוג צרכן	2020	2021
מגורים	21,533	21,528
גינן	107	103
מוסדות	354	332
בית חולים	2	2
מסחר	1,163	1,183
בניה	1,992	2,325
אחר	1,618	1,976
תעשייה בהקצבה	5	9
חקלאות לא מוקצבת	308	312
חקלאות בהקצבה	138	142
סה"כ	27,220	27,912

10. מקורות המים של החברה

ישוב	מספר חיבורים	אספקת מים שנתית 2020	אספקת מים שנתית 2021
סחנין	2	2,271,221	2,367,507
עראבה	2	2,039,775	2,100,742
דיר חנא	1	757,196	786,838
נחף	2	666,311	738,920
בענה	1	783,828	811,833
דיר אלכסד	2	856,541	861,876
מגיד אלכרום	2	1,051,660	1,107,718

11. מכון טיהור שפכים


שפכים סניטריים: כל שפכי יישובי תאגיד מי הגליל, מחוברים למכון טיהור שפכים אזורי כרמיאל. מט"ש כרמיאל מנוהל על ידי איגוד ערים כרמיאל לביוב - התאגיד שותף בשדרוג מכון הטיהור בשנים 2010, 2011 ו-2012 בהיקף של מעל 20 מליון ש"ח.

12. טבלת הבדיקות שבוצעו בשנת הדיווח


ריכוז נתונים לפי סוג נקודה לשנת 2021
תאגיד מי הגליל-תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ

ישוב	מיקום בדיקות	סוג נקודה	סוג דגימה	מספר דגימות	מספר דגימות	מספר דגימות	מספר דגימות	מספר דגימות	מספר דגימות
סחנין	מיקרוביאלית	רשת	רשת	182	182	182	182	182	182
עראבה	מיקרוביאלית	רשת	רשת	156	156	156	156	156	156
דיר חנא	מיקרוביאלית	רשת	רשת	156	156	156	156	156	156
נחף	מיקרוביאלית	רשת	רשת	159	159	159	159	159	159
בענה	מיקרוביאלית	רשת	רשת	89	89	89	89	89	89
דיר אלכסד	מיקרוביאלית	רשת	רשת	195	195	195	195	195	195
מגיד אלכרום	מיקרוביאלית	רשת	רשת	156	156	156	156	156	156
סה"כ לספק				911	884	888	888	888	888
סה"כ לטטה				1093	1066	1066	1066	1066	1066
סה"כ לדוח				1093	1066	1066	1066	1066	1066

13. השקעות לשנת 2020 ו-2021

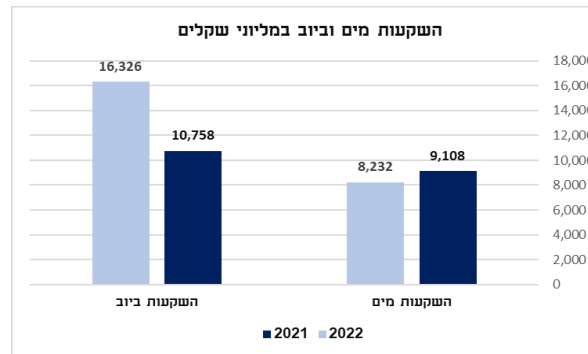

14. השקעות בתחום ביטחון מים לשעת חירום

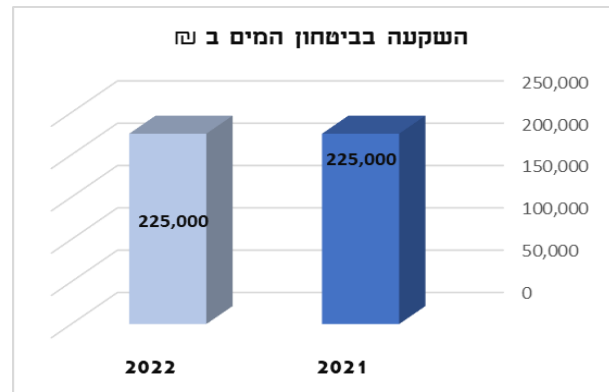


15. תקלות ושיבושים

אין תקלות ושיבושים בשנת הדוח הנוכחי.

16. פרטים בדבר איכות השירות לצרכן

נתוני מספר הפניות שהתקבלו בחברה במהלך שנת 2021 הינה מרוכזת בטבלה להלן:

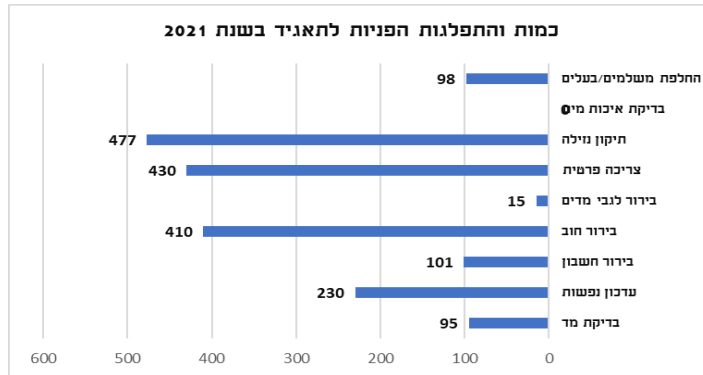

17. הסבר ומידע על חשבון המים

תעריפי המים אחידים בכל הארץ. {**סכום החיוב**} = כמויות המים x תעריף המים. {**כמות צריכה**} = הקריאה הנוכחית מ"ק - קריאה קודמת מ"ק. **תעריפי המים והביוב:** תעריפי המים והביוב נקבעים ע"י רשות המים. צריכה ביתית מחויבת לפי שני תעריפים. **תעריף נמוך:** לכל צרכן מוכרת כמות צריכה המחושבת בהתאם למספר הנפשות * 3.5 מ"ק לחודש. **תעריף גבוה:** מחושב על הכמות השולית. כלומר עבור כמות העולה על 7 מ"ק לנפש לחודשיים. **מספר הנפשות המוכר:** מספר הנפשות המתגוררות ביחידת הדיר והמדווה על ידי הצרכן לחברה. כל שינוי מחייב דיווח. **הפרשי מזידה (כולל צריכת מים משותפת):** ההפרש בין כמות המים שעברה במד המים הראשי בנכס, לבין הכמות המים שנמדדה בסך כל המדים הפרטיים בנכס, באותה תקופת חיוב. **חיובי מזערי (דמי שימוש קבועים):** כל צרכן חייב בתשלום לפי צריכה מזערית של 3 מ"ק לחודשיים, אף אם צרך בפועל לא צרך מים כלל.

18. הסדרת תקינות מערכת ההארקה בנכסים

על פי חוק החשמל, בעל הנכס אחראי לתקינות מערכת החשמל (הארקה). לפתרון בעיה זו, ולמניעת התחשמלות, חובה על בעל הנכס לבדוק את תקינות ההארקה ולהתקין גישור על הקטעים החסרים. עבודה זו חייבת להתבצע ע"י חשמלאי מורשה.