


ח'ב'ט 1/2017



gov

משרד הבריאות  
לשכת הבריאות - מחוז חיפה

# חשבון חיוב לקוח

מס' החשבונית: 90582937  
מס' הזמנה: 22573012

10.02.2017

תאריך:

מס' מזה"ר: 500106950  
תאריך רישום: 10.02.2017  
דף מס': 1 מחז' 1

מטכונות - מיקרוביולוגיה  
שלפון לברורים בנושא בדיקות: 04-8619724

שם לקוח: מי הגליל - מאגיד רמ"ס  
מחבר: 514291574  
מספר: 20000465  
רחוב ומס': סמ"ר  
מיקוד: 3081000  
עיר: סמ"ר

1/2017 מס' העודה: 204/2017 בדי' מיקרוביולוגיה

| מס' שורה | מק"ט    | תיאור                            | ת. קבלת שירות | מס' החשבונית | מס' מדבקה | שם הנבדק | ח"י | יח' תעריף - מחוצע | סכום     |
|----------|---------|----------------------------------|---------------|--------------|-----------|----------|-----|-------------------|----------|
| 000010   | 7102443 | בדיקה מיקרוביולוגית - מאגיד רמ"ס | 10.02.17      |              |           |          |     | 16.00             | 1,520.00 |
|          |         |                                  |               |              |           |          |     | 95                |          |

סה"כ לתשלום 1,520.00


בכבוד רב,  
מב"ר - מחוז בריאות חיפה

השילום עד תאריך: 11.02.2017  
מטבע חשבון: שקל חדש  
לברורים נא לפנות ל מר"ר

04-8619736  
פסוק מלא מוכי מס' במקור.  
שים לב פיגור בתשלום יגרוך חיוב בריבית והעמדה.  
אפשרויות לתשלום:  
בהחאה לפקודת לשכת הבריאות חיפה  
מספר סילוקין מס' 9829802418

אשר  
אשר  
אשר

קריית החמשה, שדי פל"ס 800  
טל' 04-8633111 פקס 04-8633006  
מחלקת גזברות: טל. 04-8633087 פקס 04-8632946



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות המחוזיות לבריאות הציבור חיפה  
The District Public Health Laboratory Haifa

משרד  
הבריאות  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

המסמך המעבדה מספקת בדפוס הבאים

דף 1 מתוך 16

| תעודת בדיקה מספר:           | 2017/204                                                          |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| תאריך אישור תעודה:          | 02/02/2017                                                        |
| תאריך הוצאת תעודה:          | 02/02/2017                                                        |
| תאריך הדיגום:               | 01/01/2017 - 29/01/2017                                           |
| תאריך קבלת דגימה:           | 01/01/2017 - 29/01/2017                                           |
| שם הדוגם:                   | רוגם ספק מים                                                      |
| הדיגום בוצע באחריות המעבדה: | לא                                                                |
| הדגימות הגיעו בקירור:       | כן                                                                |
| מקום הדיגום:                | ישוב: בענה, דייר אל-אסד, דייר חוא, מג'ר אל-כרום, נחף סח'ין, עראבה |
| מחוז צפון                   | לשכה: עכו                                                         |
| מזמין בדיקה:                | מוסטפא אבו-ריא                                                    |
| תאגיד - מי הגליל            | כתובת: רח' אל-ספא                                                 |
| פקס:                        | 04-8741221                                                        |
| טלפון:                      | 0524589074                                                        |
| דוא"ל:                      | mostafaa@megalil.co.il                                            |

המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.

| שם החיידקים הנבדקים | הערה לשיטת הבדיקה | שיטת בדיקה לפי S.M. | רמה מרבית מתרת " | יחידות ב CFU |
|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|--------------|
| קוליפורמים          |                   | 9222B               | <1               | 100 ml       |
| קוליפורמים צואתיים  |                   | 9222D               | <1               | 100 ml       |

| שם הבדיקה  | תקן       | יחידות |
|------------|-----------|--------|
| עכירות     | <1        | NTU    |
| כלור חופשי | 0.1 - 0.5 | מג/ל   |

"Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 22th 2012-S.M" או כל מהדורה מאוחרת יותר  
"הבדיקות מבוצעות על פי תקנות בריאות העם: "איכותם הותברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה", התשע"ג-2013.

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של מחלקת המעבדות  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 14 07 2014



שירותי בריאות הציבור  
תחלוקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור חיפה  
The District Public Health Laboratory Haifa

מעבדת  
הבריאות  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

נדף 2 מתוך 16

2017/204

תעודת בדיקה מספר:


דוח תוצאות

בענה

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום                            | הערה               | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | קוליפורמים<br>צואתיים<br>CFU/100 ml | עכירות<br>NTU | כלור חופשי<br>מג/ל |
|----------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------|
| 2017/01/003488 | רשת<br>NW00005878<br>בית ספר א. מזרחית | ת דיגום 22/01/2017 | <1                       | -                                   | 0.2           | 0.4                |
| 2017/01/003489 | רשת<br>NW00005838<br>אזור אלי'לאל      | ת דיגום 22/01/2017 | <1                       | -                                   | 0.5           | 0.5                |
| 2017/01/003490 | רשת<br>NW00005873<br>מועצה מקומית      | ת דיגום 22/01/2017 | <1                       | -                                   | 0.5           | 0.5                |
| 2017/01/003491 | רשת<br>NW00005880<br>מרפאה מערבית      | ת דיגום 22/01/2017 | <1                       | -                                   | 0.6           | 0.4                |
| 2017/01/003492 | רשת<br>NW00005879<br>ביס מקיף          | ת דיגום 22/01/2017 | <1                       | -                                   | 0.4           | 0.4                |
| 2017/01/003493 | רשת<br>NW00005882<br>מסד ישן ליד השוק  | ת דיגום 22/01/2017 | <1                       | -                                   | 0.5           | 0.4                |

6

התוצאות מתייחסות לפרט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הכוללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של מחלקת המעבדות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.  
תאריך עדכון תבנית 14 07 2014



שירותי בריאות הציבור  
מחלקת למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור חיפה  
The District Public Health Laboratory Haifa

משרד  
הבריאות  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 16

2017/204


תעודת בדיקה מספר:

המשרד דוח תוצאות

דייר אל-אסד

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום                               | הערה               | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | קוליפורמים<br>צואתיים<br>CFU/100 ml | עכירות<br>NTU | כלור חופשי<br>מג/ל |
|----------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------|
| 2017/01/001942 | רשת<br>NW00005811<br>בס תיכון             | ת.דיגום 08/01/2017 | <1                       | -                                   | 0.1           | 0.4                |
| 2017/01/001943 | רשת<br>NW00005639<br>יציאה מבריכה 200 מ"ק | ת.דיגום 08/01/2017 | <1                       | -                                   | 0.3           | 0.4                |
| 2017/01/001944 | רשת<br>NW00005805<br>אלעין                | ת.דיגום 08/01/2017 | <1                       | -                                   | 0.4           | 0.4                |
| 2017/01/001945 | רשת<br>NW00005807<br>בית אבו עאמר         | ת.דיגום 08/01/2017 | <1                       | -                                   | 0.2           | 0.5                |
| 2017/01/001946 | רשת<br>NW00005812<br>חצר הבארות           | ת.דיגום 08/01/2017 | <1                       | -                                   | 0.5           | 0.4                |
| 2017/01/001947 | רשת<br>NW00005809<br>מועצה מקומית         | ת.דיגום 08/01/2017 | <1                       | -                                   | 0.3           | 0.4                |
| 2017/01/003482 | רשת<br>NW00005811<br>בס תיכון             | ת.דיגום 22/01/2017 | <1                       | -                                   | 0.2           | 0.3                |
| 2017/01/003483 | רשת<br>NW00005805<br>אלעין                | ת.דיגום 22/01/2017 | <1                       | -                                   | 0.7           | 0.4                |
| 2017/01/003484 | רשת<br>NW00005807<br>בית אבו עאמר         | ת.דיגום 22/01/2017 | <1                       | -                                   | 1.0           | 0.5                |
| 2017/01/003485 | רשת<br>NW00005639<br>יציאה מבריכה 200 מ"ק | ת.דיגום 22/01/2017 | <1                       | -                                   | 0.4           | 0.5                |
| 2017/01/003486 | רשת<br>NW00005809<br>מועצה מקומית         | ת.דיגום 22/01/2017 | <1                       | -                                   | 0.4           | 0.5                |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של מחלקת המעבדות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.  
תאריך עדכון תבנית 14 07 2014



שירותי בריאות הציבור  
מחלקת למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור חיפה  
The District Public Health Laboratory Haifa

משרד  
הבריאות  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 16

2017/204

תעודת בדיקה מספר:


המשך דוח תוצאות

דייר אל-אסד

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום                       | הערה                        | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | קוליפורמים<br>צואתיים<br>CFU/100 ml | עכירות<br>NTU | כלור חופשי<br>mg/l |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------|
| 2017/01/003487 | רשת<br>NW00005812<br>חצר הבאות    | ת.דיגום 22/01/2017          | <1                       | -                                   | 0.1           | 0.4                |
| 2017/01/004102 | רשת<br>NW00005805<br>אלעין        | ת.דיגום 29/01/2017          | <1                       | <1                                  | 0.4           | 0.4                |
| 2017/01/004103 | רשת<br>NW00005809<br>מועצה מקומית | בריכה<br>ת.דיגום 29/01/2017 | <1                       | <1                                  | 0.4           | 0.3                |

3

התוצאות מתייחסות לפרט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של מחלקת המעבדות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 14 07 2014



שירותי בריאות חציבור  
תחנת בדיקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות חציבור חיפה  
The District Public Health Laboratory Haifa

משרד  
הבריאות  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 16

2017/204


תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ד"ר חנא

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום                                          | הערה                | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | קוליפורמים<br>צמאתיים<br>CFU/100 ml | עכירות<br>NTU | כלור חופשי<br>מג/ל |
|----------------|------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------|
| 2017/01/001119 | רשת<br>NW00005905<br>שכונת המגרשים ליד<br>חטב        | ת. דיגום 01/01/2017 | <1                       | -                                   | 0.4           | 0.5                |
| 2017/01/001120 | רשת<br>NW00005640<br>כיכר אבו דאג'ר                  | ת. דיגום 01/01/2017 | <1                       | -                                   | 0.7           | 0.4                |
| 2017/01/001121 | רשת<br>NW00005824<br>שכונה צפונית                    | ת. דיגום 01/01/2017 | <1                       | -                                   | 0.4           | 0.3                |
| 2017/01/001122 | רשת<br>NW00005727<br>תחנה לבריאות<br>המשפחה א.       | ת. דיגום 01/01/2017 | <1                       | -                                   | 0.9           | 0.4                |
| 2017/01/001123 | רשת<br>NW00005821<br>תחנת דלק סגולה<br>בשכונת אל חלה | ת. דיגום 01/01/2017 | <1                       | -                                   | 0.8           | 0.5                |
| 2017/01/001124 | רשת<br>NW00005822<br>קופה לאומית                     | ת. דיגום 01/01/2017 | <1                       | -                                   | 0.9           | 0.3                |
| 2017/01/004096 | רשת<br>NW00005824<br>שכונה צפונית                    | ת. דיגום 29/01/2017 | <1                       | -                                   | 1.0           | 0.4                |
| 2017/01/004097 | רשת<br>NW00005822<br>קופה לאומית                     | ת. דיגום 29/01/2017 | <1                       | -                                   | 0.7           | 0.5                |
| 2017/01/004098 | רשת<br>NW00005906<br>שכונת המגרשים ליד<br>חטב        | ת. דיגום 29/01/2017 | <1                       | -                                   | 0.7           | 0.5                |
|                |                                                      |                     |                          |                                     |               |                    |

התוצאות מת"סות לפרט שנבדק בלבד  
הבדיקות הנוגלות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של מחלקת המעבדות  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 14 07 2014



שירותי בריאות הציבור  
מחלקת למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור חיפה  
The District Public Health Laboratory Haifa

מעבדת  
הבריאות  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 16

2017/204

תעודת בדיקה מספר:


המשך דוח תוצאות

ד"ר חנא

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום                                          | הערה               | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | קוליפורמים<br>צואתיים<br>CFU/100 ml | עכירות<br>NTU | כלור חופשי<br>מג/ל |
|----------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------|
| 2017/01/004099 | רשת<br>NW00005821<br>תחנת דלק סנוול<br>בשכונת אל חלה | ת דיגום 29/01/2017 | <1                       | -                                   | 0.3           | 0.5                |
| 2017/01/004100 | רשת<br>NW00005640<br>כיכר אבו דאגר                   | ת דיגום 29/01/2017 | <1                       | -                                   | 0.2           | 0.4                |
| 2017/01/004101 | רשת<br>NW00005727<br>תחנה לבריאות<br>המשפחה א.       | ת דיגום 29/01/2017 | <1                       | -                                   | 0.8           | 0.4                |

3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הכוללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של מחלקת המעבדות.  
יש להתייחס למסמך כמלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.  
תאריך עדכון תבנית 14 07 2014



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור חיפה  
The District Public Health Laboratory Haifa

משרד  
הבריאות  
נתיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 16

2017/204


תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

מג'ד אל-כרם

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום                                   | הערה                | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | קוליפורמים<br>צואתיים<br>CFU/100 ml | עכירות<br>NTU | כלור חופשי<br>מג/ל |
|----------------|-----------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------|
| 2017/01/001936 | רשת<br>NW00006449<br>ביס אל מותנבי            | ת. דיגום 08/01/2017 | <1                       | -                                   | 0.8           | 0.4                |
| 2017/01/001937 | רשת<br>NW00006441<br>ליד מועצה מקומית         | ת. דיגום 08/01/2017 | <1                       | -                                   | 0.1           | 0.5                |
| 2017/01/001938 | רשת<br>NW00006450<br>כניסה מערבית עוני        | ת. דיגום 08/01/2017 | <1                       | -                                   | 0.1           | 0.4                |
| 2017/01/001939 | רשת<br>NW00006445<br>ביס א-סאלם               | ת. דיגום 08/01/2017 | <1                       | -                                   | 0.1           | 0.5                |
| 2017/01/001940 | רשת<br>NW00006447<br>ליד בריכת 1000 קוב       | ת. דיגום 08/01/2017 | <1                       | -                                   | 0.4           | 0.5                |
| 2017/01/001941 | רשת<br>NW00006448<br>שכונה מזרחית כביש<br>נחף | ת. דיגום 08/01/2017 | <1                       | -                                   | 0.8           | 0.4                |
| 2017/01/003476 | רשת<br>NW00006450<br>כניסה מערבית עוני        | ת. דיגום 22/01/2017 | <1                       | -                                   | 0.1           | 0.5                |
| 2017/01/003477 | רשת<br>NW00006441<br>ליד מועצה מקומית         | ת. דיגום 22/01/2017 | <1                       | -                                   | 0.3           | 0.5                |
| 2017/01/003478 | רשת<br>NW00006447<br>ליד בריכת 1000 קוב       | ת. דיגום 22/01/2017 | <1                       | -                                   | 0.5           | 0.4                |
| 2017/01/003479 | רשת<br>NW00006448<br>שכונה מזרחית כביש<br>נחף | ת. דיגום 22/01/2017 | <1                       | -                                   | 0.7           | 0.5                |

התוצאות מתייחסות לפריט שבדק בלבד  
הבדיקה הנכללת בתעודה זאת בוצעה בהתאם לדרישות ההכרה של מחלקת המעבדות  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 14.07.2014



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור חיפה  
The District Public Health Laboratory Haifa

משרד  
הבריאות  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 16

2017/204

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

מג' אל-כרם

| מספר מעבדה     | מקודת דיגום                        | הערה                | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | קוליפורמים<br>צואתיים<br>CFU/100 ml | עכירות<br>NTU | כלור חופשי<br>מג/ל |
|----------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------|
| 2017/01/003480 | רשת<br>NW00006449<br>ביס אל מותנבי | ת דיגום: 22/01/2017 | <1                       | -                                   | 0.7           | 0.5                |
| 2017/01/003481 | רשת<br>NW00006445<br>ביס א-סאלם    | ת דיגום: 22/01/2017 | <1                       | -                                   | 0.1           | 0.4                |

2

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד  
הבדיקות הנוגלות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של מחלקת המעבדות  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 14 07 2014



**מעורר  
הבריאות**  
נחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור  
מחלקת למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור חיפה  
The District Public Health Laboratory Haifa

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 9 מתוך 16

2017/204


תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

נחפ

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום                                      | הערה               | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | קוליפורמים<br>זאתיים<br>CFU/100 ml | עכירות<br>NTU | כלור חופשי<br>מג/ל |
|----------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------|--------------------|
| 2017/01/001948 | רשת<br>NW00005642<br>יציאה מהבריכה.              | ת דיגום 08/01/2017 | <1                       | -                                  | 0.4           | 0.5                |
| 2017/01/001949 | רשת<br>NW00005817<br>פארק ליד ב"ס אל עין         | ת דיגום 08/01/2017 | <1                       | -                                  | 0.5           | 0.4                |
| 2017/01/001950 | רשת<br>NW00005819<br>שכונת המגרשים               | ת דיגום 08/01/2017 | <1                       | -                                  | 0.5           | 0.4                |
| 2017/01/001951 | רשת<br>NW00005818<br>מסגר ישן                    | ת דיגום 08/01/2017 | <1                       | -                                  | 0.2           | 0.5                |
| 2017/01/001952 | רשת<br>NW00005810<br>שכונה דרומית ליד כביש<br>85 | ת דיגום 08/01/2017 | <1                       | -                                  | 0.2           | 0.5                |
| 2017/01/001953 | רשת<br>NW00005641<br>ליד ב"ס סעיד סעיד           | ת דיגום 08/01/2017 | <1                       | -                                  | 0.5           | 0.5                |
| 2017/01/003494 | רשת<br>NW00005642<br>יציאה מהבריכה.              | ת דיגום 22/01/2017 | <1                       | -                                  | 0.5           | 0.5                |
| 2017/01/003495 | רשת<br>NW00005817<br>פארק ליד ב"ס אל עין         | ת דיגום 22/01/2017 | <1                       | -                                  | 0.4           | 0.4                |
| 2017/01/003496 | רשת<br>NW00005810<br>שכונה דרומית ליד כביש<br>85 | ת דיגום 22/01/2017 | <1                       | -                                  | 0.8           | 0.3                |
| 2017/01/003497 | רשת<br>NW00005641<br>ליד ב"ס סעיד סעיד           | ת דיגום 22/01/2017 | <1                       | -                                  | 0.4           | 0.4                |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הכוללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של מחלקת המעבדות.  
יש להת יחס למסמך במלואו ואין להעניק ממנו למסמכים אחרים.  
תאריך עדכון תבנית 14.07.2014



שירותי בריאות חציבור  
חמחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות חציבור חיפה  
The District Public Health Laboratory Haifa

מעבדת  
הבריאות  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 10 מתוך 18

2017/204

תעודת בדיקה מספר:


המשך דוח תוצאות

נתן

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום                        | הערה                | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | קוליפורמים<br>צואתיים<br>CFU/100 ml | עכירות<br>NTU | כלור חופשי<br>מג/ל |
|----------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------|
| 2017/31/003498 | רשת<br>NW00005818<br>מסגד ישן      | ת דיגום: 22/01/2017 | <1                       | -                                   | 0.2           | 0.3                |
| 2017/01/003499 | רשת<br>NW00005819<br>שכונת המגרשים | ת דיגום: 22/01/2017 | <1                       | -                                   | 0.4           | 0.4                |

2

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של מחלקת המעבדות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.  
תאריך עדכון תבנית: 14.07.2014



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה המתודית לבריאות הציבור חיפה  
The District Public Health Laboratory Haifa

מעבדת  
הבריאות  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 11 מתוך 16

2017/204

תעודת בדיקה מספר:

המשרד דוח תוצאות

סח'ני

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום                                   | הערה               | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | קוליפורמים<br>נוזליים<br>CFU/100 ml | עכירות<br>NTU | כלור חופשי<br>מג/ל |
|----------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------|
| 2017/01/001131 | רשת<br>NW00005645<br>כביש ואדי אלעין          | ת דיגום 01/01/2017 | <1                       | -                                   | 0.8           | 0.5                |
| 2017/01/001132 | רשת<br>NW00005516<br>צומת בי"ס אלנג'אח        | ת דיגום 01/01/2017 | <1                       | -                                   | 0.7           | 0.4                |
| 2017/01/001133 | רשת<br>NW00005644<br>בי"ס אלביאן              | ת דיגום 01/01/2017 | <1                       | -                                   | 0.4           | 0.4                |
| 2017/01/001134 | רשת<br>NW00005748<br>מסגד שכונת קסום צפון     | ת דיגום 01/01/2017 | <1                       | -                                   | 0.4           | 0.4                |
| 2017/01/001135 | רשת<br>NW00006495<br>תחנה לבריאות<br>המשפחה ג | ת דיגום 01/01/2017 | <1                       | -                                   | 0.4           | 0.4                |
| 2017/01/001136 | רשת<br>NW00005698<br>כניסיה חדשה              | ת דיגום 01/01/2017 | <1                       | -                                   | 0.4           | 0.4                |
| 2017/01/001137 | רשת<br>NW00005643<br>גן ילדים טרביה           | ת דיגום 01/01/2017 | <1                       | -                                   | 0.8           | 0.4                |
| 2017/01/002693 | רשת<br>NW00005643<br>גן ילדים טרביה           | ת דיגום 15/01/2017 | <1                       | -                                   | 0.1           | 0.4                |
| 2017/01/002694 | רשת<br>NW00005516<br>צומת בי"ס אלנג'אח        | ת דיגום 15/01/2017 | <1                       | -                                   | 0.4           | 0.4                |
| 2017/01/002695 | רשת<br>NW00005645<br>כביש ואדי אלעין          | ת דיגום 15/01/2017 | <1                       | -                                   | 0.1           | 0.5                |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הכוללות בתעודה זאת כוללות בחינתם לדרישות ההכרה של מחלקת המעבדות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.  
תאריך עדכון תבנית 14 07 2014



**משרד  
הבריאות**  
נחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור חיפה  
The District Public Health Laboratory Haifa

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 12 מתוך 16

2017/204

תעודת בדיקה מספר:


המשרד דוח תוצאות

סח'ני

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום                                   | הערה               | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | קוליפורמים<br>צמאתיים<br>CFU/100 ml | עכירות<br>NTU | כלור חופשי<br>מג/ל |
|----------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------|
| 2017/01/002696 | רשת<br>NW00005644<br>בי"ס אלביאן              | ת.דיגום 15/01/2017 | <1                       | -                                   | 0.2           | 0.4                |
| 2017/01/002697 | רשת<br>NW00005698<br>כניסייה חדשה             | ת.דיגום 15/01/2017 | <1                       | -                                   | 0.1           | 0.5                |
| 2017/01/002698 | רשת<br>NW00005495<br>תחנה לבריאות<br>המשפחה ג | ת.דיגום 15/01/2017 | <1                       | -                                   | 0.2           | 0.4                |
| 2017/01/002699 | רשת<br>NW00005748<br>מסגד שכונת קסום צפון     | ת.דיגום 15/01/2017 | <1                       | -                                   | 0.1           | 0.5                |
| 2017/01/004089 | רשת<br>NW00005495<br>תחנה לבריאות<br>המשפחה ג | ת.דיגום 29/01/2017 | <1                       | -                                   | 1.0           | 0.4                |
| 2017/01/004090 | רשת<br>NW00005643<br>גן ילדים טרביה           | ת.דיגום 29/01/2017 | <1                       | -                                   | 1.0           | 0.3                |
| 2017/01/004091 | רשת<br>NW00005645<br>כביש ואדי אלעין          | ת.דיגום 29/01/2017 | <1                       | -                                   | 1.0           | 0.4                |
| 2017/01/004092 | רשת<br>NW00005644<br>בי"ס אלביאן              | ת.דיגום 29/01/2017 | <1                       | -                                   | 1.0           | 0.4                |
| 2017/01/004093 | רשת<br>NW00005748<br>מסגד שכונת קסום צפון     | ת.דיגום 29/01/2017 | <1                       | -                                   | 1.0           | 0.3                |
| 2017/01/004094 | רשת<br>NW00005698<br>כניסייה חדשה             | ת.דיגום 29/01/2017 | <1                       | -                                   | 1.0           | 0.3                |

10

התוצאות מתייחסות לפרטים שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של מחלקת המעבדות  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק מתנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 14.07 2014



**מעבד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור חיפה  
The District Public Health Laboratory Haifa

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 13 מתוך 16

2017/204

תעודת בדיקה מספר:


המשך דוח תוצאות

סח'ב

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום                            | השרה                | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | קוליפורמים<br>צואתיים<br>CFU/100 ml | עכירות<br>NTU | כלור חופשי<br>מג/ל |
|----------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------|
| 2017/01/004095 | רשת<br>NW00005516<br>צומת בי"ס אלנב"אח | ת.דיגום. 29/01/2017 | <1                       | -                                   | 1.0           | 0.3                |

1

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד  
הבדיקות הכוללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של מחלקת המעבדות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 14 07 2014



שירותי בריאות הציבור  
מחלקת למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור חיפה  
The District Public Health Laboratory Haifa

מעבדת  
הבריאות  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 14 מתוך 16

2017/204

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

עראבה

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום                                  | הערה               | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | קוליפורמים<br>צמאתיים<br>CFU/100 ml | עכירות<br>NTU | כלור חופשי<br>מג/ל |
|----------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------|
| 2017/01/001125 | רשת<br>NW00005646<br>ליד בית מרקחת<br>מוסטפא | ת.דיגום 01/01/2017 | <1                       | -                                   | 0.9           | 0.4                |
| 2017/01/001126 | רשת<br>NW00006411<br>שכונה מערבית            | ת.דיגום 01/01/2017 | <1                       | -                                   | 0.9           | 0.5                |
| 2017/01/001127 | רשת<br>NW00006412<br>כיכר הילון              | ת.דיגום 01/01/2017 | <1                       | -                                   | 0.2           | 0.4                |
| 2017/01/001128 | רשת<br>NW00006414<br>כיכר ראשי-מזל קפרון     | ת.דיגום 01/01/2017 | <1                       | -                                   | 0.2           | 0.4                |
| 2017/01/001129 | רשת<br>NW00006428<br>כאמל חוסין              | ת.דיגום 01/01/2017 | <1                       | -                                   | 0.9           | 0.4                |
| 2017/01/001130 | רשת<br>NW00006487<br>כביש אלבטוף             | ת.דיגום 01/01/2017 | <1                       | -                                   | 0.9           | 0.4                |
| 2017/01/002687 | רשת<br>NW00006411<br>שכונה מערבית            | ת.דיגום 15/01/2017 | <1                       | -                                   | 0.4           | 0.4                |
| 2017/01/002688 | רשת<br>NW00006487<br>כביש אלבטוף             | ת.דיגום 15/01/2017 | <1                       | -                                   | 0.3           | 0.4                |
| 2017/01/002689 | רשת<br>NW00005646<br>ליד בית מרקחת<br>מוסטפא | ת.דיגום 15/01/2017 | <1                       | -                                   | 0.5           | 0.5                |
| 2017/01/002690 | רשת<br>NW00006428<br>כאמל חוסין              | ת.דיגום 15/01/2017 | <1                       | -                                   | 0.2           | 0.5                |

10

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הכוללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישת ההכרה של מחלקת המעבדות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.  
תאריך עדכון תבנית 14.07.2014



שירותי בריאות הציבור  
תחנת בדיקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור חיפה  
The District Public Health Laboratory Haifa

מעבדת  
בריאות  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 15 מתוך 16

2017/204

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

עראבה


| מספר מעבדה     | נקודת דיגום                                  | הערה               | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | קוליפורמים<br>צואתיים<br>CFU/100 ml | עכירות<br>NTU | כלור חופשי<br>מג/ל |
|----------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------|
| 2017/01/002891 | רשת<br>NW00006412<br>כיכר חילו               | ת.דיגום 15/01/2017 | <1                       | -                                   | 0.1           | 0.4                |
| 2017/01/002692 | רשת<br>NW00006414<br>כיכר ראשי-מול קפרון     | ת.דיגום 15/01/2017 | <1                       | -                                   | 0.1           | 0.4                |
| 2017/01/004083 | רשת<br>NW00006411<br>שכונה מערבית            | ת.דיגום 29/01/2017 | <1                       | -                                   | 0.7           | 0.4                |
| 2017/01/004084 | רשת<br>NW00006487<br>כביש אלגטוף             | ת.דיגום 29/01/2017 | <1                       | -                                   | 1.0           | 0.4                |
| 2017/01/004085 | רשת<br>NW00006466<br>ליד בית מרקחת<br>מוסטפא | ת.דיגום 29/01/2017 | <1                       | -                                   | 0.9           | 0.4                |
| 2017/01/004086 | רשת<br>NW00006428<br>כאמל חוסין              | ת.דיגום 29/01/2017 | <1                       | -                                   | 0.8           | 0.4                |
| 2017/01/004087 | רשת<br>NW00006414<br>כיכר ראשי-מול קפרון     | ת.דיגום 29/01/2017 | <1                       | -                                   | 0.7           | 0.4                |
| 2017/01/004088 | רשת<br>NW00006412<br>כיכר חילו               | ת.דיגום 29/01/2017 | <1                       | -                                   | 0.7           | 0.4                |

8

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

\*\*\* סוף דוח תוצאות \*\*\*

התוצאות מתייחסות לפרט שנבדק בלבד  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של מחלקת המעבדות  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 14.07.2014



שירותי בריאות הציבור  
מחלקת למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור חיפה  
The District Public Health Laboratory Haifa

משרד  
הבריאות  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

משרד הבריאות  
לשכת הבריאות המחוזית  
המעבדה לבריאות הציבור  
ח.ד. 800 חיפה-31989  
טל' 04-6619807, פקס' 04-6619789

107


שם מאשר: זוהר קרן-צבי

תפקיד: עובד מעבדה

תורתנות מעבדה

חתימות מאשר

החוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של מחלקת המעבדות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עריכת תבנית 14 07 2014



90V  
משרד הבריאות

בפאנל הבריאות  
2.2.17

משרד הבריאות  
לשכת הבריאות - מחוז חיפה

## חשבון חיוב לקוח

07.02.2017

תאריך:

מס' המסמך החשבונאי: 905822288

מס' הומונה: 22572357

מקור

מס' חלכ"ר: 500106950

תאריך רישום: 07.02.2017

דף מס': 1 מחוז: 1

מטרה: מיסים - מיקודיולוגיה

טלפון לברורים בנושא בדיקות: 04-8619724

שם לקוח:   
והכינוי האזורי:   
מס' מזהה:   
מספר כס:   
רחוב ומס':   
מיקוד:   
עיר:


514291574

20000465

מחנה

3081000

מחנה

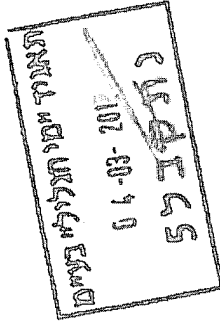

12/2016 בד' פלאוריד, חנה לבריאות המשפחה סניג-קופ"ח לאומית דיר חנא-שכונה מערבית

עראבה

| מס    | מק"ט    | תיאור              | ת. קבלת שירות | מס התחייבות | מס מדבקה | שם הנבדק           | ת"ז | יח' תעריף - מחוצע | מס    | סה"כ לתשלום |
|-------|---------|--------------------|---------------|-------------|----------|--------------------|-----|-------------------|-------|-------------|
| שורה  | CPT     | בדי פוליאוריד במים | 07.02.17      | 7100348     | 00001    | באמצעות טכנולוגיות |     | 255.00            | 85.00 | 3           |
| 00001 | 7100348 | באמצעות טכנולוגיות | 07.02.17      | 7100348     | 00001    | באמצעות טכנולוגיות |     | 255.00            | 85.00 | 3           |
| 00001 | 7100348 | באמצעות טכנולוגיות | 07.02.17      | 7100348     | 00001    | באמצעות טכנולוגיות |     | 255.00            | 85.00 | 3           |

לתשלום עד תאריך: 08.02.2017

לכס חשבון: שקל חדש

יורדים לא לפנות ל מל"ן מס ד-בנאר בטלפון 04-8619736

פסוק סלא מנכ"ל מס' במקור.

ש"ס לב פיגור בתשלום יגורר חיוב רכיבית והצדקה.

אפשרויות לתשלום:

התחאה לפקודת לשכת הבריאות חיפה

9829802418 מס' סילוקין

מספר סילוקין

בכבוד רב,

מכ"ר - מחוז בריאות חיפה

קריית הממשלה, שד' פלייט 5 א, חנה מיקוד 3100702, חיפה 800

04-8632946 מס' 04-8633087 מחלקת גזבריה: טל. 04-8633006 פקס 04-8633111

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

מעבדה מחזית לבריאות הציבור חיפה  
רחוב הפרסים 15 ת.ד. 800, חיפה,  
36055

Public Health Laboratory, Haifa

15 Haparsim St. P.O.B 800 Haifa  
36055

17/01/2017 תאריך הדפסה:

תוצאות בדיקות כימיות בחדר בנקודת דיגום

מספר: 0112/2016 על תאריך: 31/12/2016

עמוד 1 מתוך 1

לשכת

עמוד 1 מתוך 1

| שם: סה"כ דגימות לשכת: 1 |         |      |      |        |       |             |             |              |            |                |                       |
|-------------------------|---------|------|------|--------|-------|-------------|-------------|--------------|------------|----------------|-----------------------|
| ספד: תאריך - מי הגילי   |         |      |      |        |       |             |             |              |            |                |                       |
| הערות                   | דגם     | חומר | סכום | יחידות | תוצאה | מדידת בדיקה | מדידת בדיקה | פרמיל בדיקות | סכום       | תאריך דגום     | שם נקודה              |
|                         | ג' מר   | 0.41 | תקין | תקין   | 160   | א           | F פלואריד   | א            | 04/12/2016 | 2016/12/000003 | תחנה לבריאות ומעטרה ג |
|                         | רילאמיר |      |      |        |       |             |             |              |            |                | NW00006495            |

| שם: סה"כ דגימות לשכת: 1 |       |      |      |        |       |             |             |              |            |                |             |
|-------------------------|-------|------|------|--------|-------|-------------|-------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| ספד: תאריך - מי הגילי   |       |      |      |        |       |             |             |              |            |                |             |
| הערות                   | דגם   | חומר | סכום | יחידות | תוצאה | מדידת בדיקה | מדידת בדיקה | פרמיל בדיקות | סכום       | תאריך דגום     | שם נקודה    |
|                         | ג' מר | 0.42 | תקין | תקין   | 170   | א           | F פלואריד   | א            | 04/12/2016 | 2016/12/000001 | קופת לאומית |
|                         |       |      |      |        |       |             |             |              |            |                | NW00006922  |


| שם: סה"כ דגימות לשכת: 1 |       |       |      |        |       |             |             |              |            |                |              |
|-------------------------|-------|-------|------|--------|-------|-------------|-------------|--------------|------------|----------------|--------------|
| ספד: תאריך - מי הגילי   |       |       |      |        |       |             |             |              |            |                |              |
| הערות                   | דגם   | חומר  | סכום | יחידות | תוצאה | מדידת בדיקה | מדידת בדיקה | פרמיל בדיקות | סכום       | תאריך דגום     | שם נקודה     |
|                         | ג' מר | 12.35 | תקין | תקין   | 210   | א           | F פלואריד   | א            | 04/12/2016 | 2016/12/000002 | שכונה תל כית |
|                         |       |       |      |        |       |             |             |              |            |                | NW00006411   |

סה"כ דגימות לשכת: 0

סה"כ דגימות לשכת: 0

סה"כ דגימות לשכת: 0

410212  
20.7.21 21.6.18.11.5



לשכת רבניאגא - מחוז חיפה  
משרד צבאיאגא

שאלה ודעה

4.03.2017

[illegible]

90508194: RYLAND 7550-00  
22578306  
00, CURR: 9061527  
170

500106950 : 7-29-2017  
07.03.2017 : 018.77.181

טלפון | לבד 04-8619724: חקירה - חקירה וזיהוי


|          |           |
|----------|-----------|
| שם לקוח: | מ. חגית   |
| מס' חשב: | 514291574 |
| מס' חשב: | 20000465  |
| מס' חשב: | מ.נ.י     |
| מס' חשב: | 308200    |
| מס' חשב: | מ.נ.י     |

RECEIVED  
MAY 11 1964  
U.S. AIR FORCE

DATE RECEIVED: 12/16/2017 FILE NO: 17-1177, ON 2/20/2017

[illegible]

קריית החשמל, שד' 15, ת"פ, תיק 3100702, 800  
04-86332046 חזקת 04-8633087 תל 04-8633006  
04-86333111 פקס 04-86333111



gov

משרד הבריאות  
לשכת הבריאות - מחוז חיפה

## חשבון חיוב לקוח

07.03.2017

מס' המסמך: 90588194

מס' הזמנה: 22578306

מקור

מס' מלכ"ר: 500106950

תאריך רישום: 07.03.2017

דף מס': 1 מחוץ 1

מס' לוח:  
לכ"ר האזורי  
מס' מזהה:  
מספר כח:  
רשום ומס':  
מיקוד:  
עיר:

מי הגילי - האגיד המים

514291574

20000465

סניף

3081000

סניף

מסמכים - מיקוד בריאות: 04-8619724



מס' תעודה: 369/2017 בד' מיקוד האגיד מים

| מס' שורה                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CPT  | מק"ט   | תיאור                           | ת. קבלת שירות | מס' החתימה | מס' מדבקה | שם הנבדק | ת"ז | יח' תעריף - מסומע | כסום     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------------------------------|---------------|------------|-----------|----------|-----|-------------------|----------|
| 7102443                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2012 | 000010 | בדיקה מיקרוביולוגית - האגיד מים | 07.03.17      |            |           |          |     | 16.00             | 1,184.00 |
| <p>לתשלום עד תאריך: 08.03.2017</p> <p>מטבט השכר: שקל חדש</p> <p>לכרזים נא לפנות ל מרלין טייד-בנאה בטלפון 04-8619736</p> <p>פסור מלא מנכ"ר מס' במקור.</p> <p>שים לב פיגור בתשלום יגרור חיוב בריבית והצמדה.</p> <p>אפשרויות לתשלום:</p> <p>בהתאמה לפקודת לשכת הבריאות חיפה</p> <p>מספר סילוקין מס' 9829802418</p> |      |        |                                 |               |            |           |          |     |                   |          |
| 1,184.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        | סה"כ לתשלום                     |               |            |           |          |     |                   | 1,184.00 |

בכבוד רב,  
מכ"ר - מחוז בריאות חיפה

קריית הממשלה, שד' פל"ס 15 א, חיפה מיקוד 3100702, ח"כ 800  
04-8632946 מס' 04-8633087 חלקת גזברות: טל. 04-8633111

לשכת הבריאות  
מחוז חיפה  
2017.03.08



**מעורר  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות חציבור  
מחלקת למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות חציבור חיפה  
The District Public Health Laboratory Haifa

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 13

|                                                                |                                                                          |                         |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| תעודת בדיקה מספר:                                              |                                                                          | 2017/369                |
| תאריך אישור תעודה:                                             |                                                                          | 02/03/2017              |
| תאריך הוצאת תעודה:                                             |                                                                          | 02/03/2017              |
| שם הדוגם: דוגם ספק מים                                         | תאריך הדיגום:                                                            | 05/02/2017 - 26/02/2017 |
| הדיגום בוצע באחריות המעבדה:                                    | תאריך קבלת דגימה:                                                        | 05/02/2017 - 26/02/2017 |
| מקום הדיגום:                                                   | ישוּב: בענת, דיר אל-אסד דיר חנא, מלך אל-כחם, נחף, סח'ין, עראבה מחוז צפון |                         |
| לשכה:                                                          | עכו                                                                      |                         |
| מזמין בדיקה:                                                   | מוסטפא אבו-ריא תאגיד - מי הגליל                                          |                         |
| מקום:                                                          | 04-6741221                                                               |                         |
| כתובת:                                                         | רח' אל-ספא                                                               |                         |
| טלפון:                                                         | 0524589074                                                               |                         |
| דוא"ל:                                                         | mostafaa@megalil.co.il                                                   |                         |
| המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורטות בתעודה זו. |                                                                          |                         |

| בדיקות מיקרוביאליות: |                   |                     |                     |              |
|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| שם התיידיקים הנבדקים | הערה לשיטת הבדיקה | שיטת בדיקה לפי S.M. | רמת מידרביט מתחרת ° | יחידות CFU ב |
| קוליפורמים           |                   | 9222B               | <1                  | 100 ml       |
| בדיקות פיזיקוכימיות: |                   |                     |                     |              |
| שם הבדיקה            | תקן               | יחידות              |                     |              |
| כלור חופשי           | 0.1 - 0.5         | מ"ל                 |                     |              |
| עכירות               | <1                | NTU                 |                     |              |

Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 22th 2012-S.M.  
או כל מהדורה מאוחרת יותר  
"הבדיקות מבוצעות על פי תקנות בריאות העם: "איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה", התשע"ג-2013.

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של מחלקת המעבדות  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תכנית 14 07 2014



**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור  
מחלקת למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור חיפה  
The District Public Health Laboratory Haifa

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 13

2017/369


תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

בענה

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום                            | הערה               | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | כלור חופשי<br>מג/ל | עכירות<br>NTU |
|----------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------|
| 2017/02/003225 | רשת<br>NW00005638<br>אזור אלח'לאל      | ת דיגום 22/02/2017 | <1                       | 0.5                | 0.4           |
| 2017/02/003226 | רשת<br>NW00005880<br>מרפאה מערבית      | ת דיגום 22/02/2017 | <1                       | 0.5                | 0.7           |
| 2017/02/003227 | רשת<br>NW00005878<br>בית ספר א. מזרחית | ת דיגום 22/02/2017 | <1                       | 0.4                | 0.5           |
| 2017/02/003228 | רשת<br>NW00005879<br>ביס מקיף          | ת דיגום 22/02/2017 | <1                       | 0.4                | 0.4           |
| 2017/02/003229 | רשת<br>NW00005873<br>מועצה מקומית      | ת דיגום 22/02/2017 | <1                       | 0.5                | 0.4           |
| 2017/02/003230 | רשת<br>NW00005882<br>מסגר ישן ליד השוק | ת דיגום 22/02/2017 | <1                       | 0.3                | 0.6           |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד  
הבדיקות הכוללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של מחלקת המעבדות  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 14.07.2014



שירותי בריאות הציבור  
מחלקת למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור חיפה  
The District Public Health Laboratory Haifa

מעבדת  
הבריאות  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 13

2017/369


תעודת בדיקה מספר:

המשרד דנה תוצאות

דו"ר אל-אסד

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום                               | הערה               | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | כלור חופשי<br>מג/ל | עכירות<br>NTU |
|----------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------|
| 2017/02/001364 | רשת<br>NW00005639<br>יציאה מבריכה 200 מ"ק | ת דיגום 05/02/2017 | <1                       | 0.5                | 0.8           |
| 2017/02/001365 | רשת<br>NW00005805<br>אלעין                | ת דיגום 05/02/2017 | <1                       | 0.4                | 0.8           |
| 2017/02/001366 | רשת<br>NW00005812<br>חצר הבארות           | ת דיגום 05/02/2017 | <1                       | 0.4                | 0.7           |
| 2017/02/001367 | רשת<br>NW00005807<br>בית אבו עאמר         | ת דיגום 05/02/2017 | <1                       | 0.5                | 0.4           |
| 2017/02/001368 | רשת<br>NW00005809<br>מועצה מקומית         | ת דיגום 05/02/2017 | <1                       | 0.3                | 1.0           |
| 2017/02/001369 | רשת<br>NW00005811<br>בס ותיכון            | ת דיגום 05/02/2017 | <1                       | 0.4                | 0.4           |
| 2017/02/003231 | רשת<br>NW00005805<br>אלעין                | ת דיגום 22/02/2017 | <1                       | 0.4                | 0.6           |
| 2017/02/003232 | רשת<br>NW00005809<br>מועצה מקומית         | ת דיגום 22/02/2017 | <1                       | 0.3                | 0.7           |
| 2017/02/003233 | רשת<br>NW00005811<br>בס תיכון             | ת דיגום 22/02/2017 | <1                       | 0.4                | 0.4           |
| 2017/02/003234 | רשת<br>NW00005807<br>בית אבו עאמר         | ת דיגום 22/02/2017 | <1                       | 0.5                | 0.5           |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת הוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של מחלקת המעבדות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 14 07 2014



עיריית בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור חיפה  
The District Public Health Laboratory Haifa

מעבדת  
הבריאות  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 13

2017/369

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

דייר אל-אסד

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום                               | הערה               | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | כלור חופשי<br>מג/ל | עכירות<br>NTU |
|----------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------|
| 2017/02/003235 | רשת<br>NW00005812<br>חצר הבארות           | ת דיגום 22/02/2017 | <1                       | 0.4                | 0.3           |
| 2017/02/003236 | רשת<br>NW00005639<br>יציאה מבריכה 200 מ"ק | ת דיגום 22/02/2017 | <1                       | 0.4                | 0.4           |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של מחלקת המעבדות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 14 07 2014



**מעורר  
הבריאות**  
להחיות בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור  
מחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור חיפה  
The District Public Health Laboratory Haifa

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 13

2017/369

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ד"ר חנא

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום                                          | הערה                | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | כלור חופשי<br>מג/ל | עכירות<br>NTU |
|----------------|------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|---------------|
| 2017/02/003513 | רשת<br>NW00005824<br>שכונה צפונית                    | ת. דיגום 26/02/2017 | <1                       | 0.4                | 0.5           |
| 2017/02/003514 | רשת<br>NW00005640<br>כיכר אבו דאגר                   | ת. דיגום 26/02/2017 | <1                       | 0.5                | 0.4           |
| 2017/02/003515 | רשת<br>NW00005822<br>קופה לאומית                     | ת. דיגום 26/02/2017 | <1                       | 0.5                | 0.7           |
| 2017/02/003516 | רשת<br>NW00005821<br>תחנת דלק סוכול<br>בשכונת אל חלה | ת. דיגום 26/02/2017 | <1                       | 0.5                | 0.3           |
| 2017/02/003517 | רשת<br>NW00005906<br>שכונת המגרשים ליד<br>חטב        | ת. דיגום 26/02/2017 | <1                       | 0.5                | 0.3           |
| 2017/02/003518 | רשת<br>NW00005727<br>תחנה לבריאות<br>המשפחה א.       | ת. דיגום 26/02/2017 | <1                       | 0.5                | 0.8           |

התוצאות מוניתחות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנוגדלות בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של מחלקת המעבדות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.  
תאריך עדכון תבנית 14.07.2014



**מעבדת  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות חציבור  
מחלקת למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות חציבור חיפה  
The District Public Health Laboratory Haifa

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 13

2017/369

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

מב'ד אל-כרם

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום                                   | הערה               | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | כלור חופשי<br>מג/ל | עכירות<br>NTU |
|----------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------|
| 2017/02/001370 | רשת<br>NW00006448<br>שכונה מזרחית כביש<br>נחף | ת דיגום 05/02/2017 | <1                       | 0.5                | 1.0           |
| 2017/02/001371 | רשת<br>NW00006447<br>ליד בריכת 1000 קוב       | ת דיגום 05/02/2017 | <1                       | 0.5                | 0.6           |
| 2017/02/001372 | רשת<br>NW00006445<br>ביס א-סאלם               | ת דיגום 05/02/2017 | <1                       | 0.5                | 0.5           |
| 2017/02/001373 | רשת<br>NW00006441<br>ליד מועצה מקומית         | ת דיגום 05/02/2017 | <1                       | 0.5                | 0.5           |
| 2017/02/001374 | רשת<br>NW00006449<br>ביס אל מוחנבי            | ת דיגום 05/02/2017 | <1                       | 0.5                | 1.0           |
| 2017/02/001375 | רשת<br>NW00006450<br>כניסה מערבית עוני        | ת דיגום 05/02/2017 | <1                       | 0.5                | 0.4           |
| 2017/02/003213 | רשת<br>NW00006447<br>ליד בריכת 1000 קוב       | ת דיגום 22/02/2017 | <1                       | 0.4                | 0.6           |
| 2017/02/003214 | רשת<br>NW00006449<br>ביס אל מוחנבי            | ת דיגום 22/02/2017 | <1                       | 0.4                | 0.8           |
| 2017/02/003215 | רשת<br>NW00006450<br>כניסה מערבית עוני        | ת דיגום 22/02/2017 | <1                       | 0.4                | 0.5           |
| 2017/02/003216 | רשת<br>NW00006445<br>ביס א-סאלם               | ת דיגום 22/02/2017 | <1                       | 0.5                | 0.3           |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של מחלקת המעבדות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.  
תאריך עדכון תבנית 14.07.2014



שירותי בריאות הציבור  
מחלקת למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור חיפה  
The District Public Health Laboratory Haifa

משרד  
הבריאות  
להיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 13

2017/369


תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

מג'ד אל-כרם

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום                                   | הערה               | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | כלור חופשי<br>מג/ל | עכירות<br>NTU |
|----------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------|
| 2017/02/003217 | רשת<br>NW00006441<br>ליד מועצה מקומית         | ת דיגום 22/02/2017 | <1                       | 0.5                | 0.7           |
| 2017/02/003218 | רשת<br>NW00006448<br>שכונה מזרחית כביש<br>נחף | ת דיגום 22/02/2017 | <1                       | 0.4                | 0.8           |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הכוללות בועדה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של מחלקת המעבדות  
יש להתייחס למסמך כמלאו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 14.07.2014



שירותי בריאות הציבור  
מחלקת למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור חיפה  
The District Public Health Laboratory Haifa

מעבדת  
הבריאות  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 13

2017/369

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתן

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום                                      | הערה               | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | כלור חופשי<br>מג/ל | עכירות<br>NTU |
|----------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------|
| 2017/02/001376 | רשת<br>NW00005817<br>פארק ליד בי"ס אל עין        | ת דיגום 05/02/2017 | <1                       | 0.4                | 0.6           |
| 2017/02/001377 | רשת<br>NW00005642<br>יציאה מהבריכה.              | ת דיגום 05/02/2017 | <1                       | 0.5                | 0.7           |
| 2017/02/001378 | רשת<br>NW00005818<br>מסגד ישן                    | ת דיגום 05/02/2017 | <1                       | 0.2                | 0.2           |
| 2017/02/001379 | רשת<br>NW00005819<br>שכונת המגרשים               | ת דיגום 05/02/2017 | <1                       | 0.4                | 0.6           |
| 2017/02/001380 | רשת<br>NW00005641<br>ליד בי"ס סעיד סעיד          | ת דיגום 05/02/2017 | <1                       | 0.5                | 0.6           |
| 2017/02/001381 | רשת<br>NW00005810<br>שכונה דרומית ליד כביש<br>85 | ת דיגום 05/02/2017 | <1                       | 0.5                | 1.0           |
| 2017/02/003219 | רשת<br>NW00005641<br>ליד בי"ס סעיד סעיד          | ת דיגום 22/02/2017 | <1                       | 0.5                | 0.4           |
| 2017/02/003220 | רשת<br>NW00005819<br>שכונת המגרשים               | ת דיגום 22/02/2017 | <1                       | 0.4                | 0.8           |
| 2017/02/003221 | רשת<br>NW00005642<br>יציאה מהבריכה.              | ת דיגום 22/02/2017 | <1                       | 0.5                | 0.8           |
| 2017/02/003222 | רשת<br>NW00005817<br>פארק ליד בי"ס אל עין        | ת דיגום 22/02/2017 | <1                       | 0.4                | 0.8           |

10

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של מחלקת המעבדות  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 14.07.2014



משרד  
הבריאות  
לתיים בריאים יותר

שירותי בריאות חציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות חציבור חיפה  
The District Public Health Laboratory Haifa

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 9 מתוך 13

2017/369


תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נמ

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום                                      | הערה               | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | כלור חופשי<br>מג/ל | עכירות<br>NTU |
|----------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------|
| 2017/02/003223 | רשת<br>NW00005818<br>מסגר ישן                    | ת דיגום 22/02/2017 | <1                       | 0.5                | 0.4           |
| 2017/02/003224 | רשת<br>NW00005810<br>שכונה דרומית ליד כביש<br>85 | ת דיגום 22/02/2017 | <1                       | 0.4                | 0.7           |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של מחלקת המעבדות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להשתקף ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 14.07.2014



שירותי בריאות הציבור  
מחלקת למעבדות המעבדה המחוזית לבריאות הציבור חיפה  
The District Public Health Laboratory Haifa

מעורר  
הבריאות  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 10 מתוך 13

2017/369

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

סה"כ

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום                                   | הערה               | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | כלור חופשי<br>מג/ל | עכירות<br>NTU |
|----------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------|
| 2017/02/002120 | רשת<br>NW00005643<br>גן ילדים טרביה           | ת דיגום 12/02/2017 | <1                       | 0.5                | 0.4           |
| 2017/02/002121 | רשת<br>NW00005645<br>כביש ואדי אלעין          | ת דיגום 12/02/2017 | <1                       | 0.5                | 1.0           |
| 2017/02/002122 | רשת<br>NW00005644<br>בי"ס אלביאן              | ת דיגום 12/02/2017 | <1                       | 0.4                | 0.3           |
| 2017/02/002123 | רשת<br>NW00005698<br>כניסייה חדשה             | ת דיגום 12/02/2017 | <1                       | 0.3                | 0.2           |
| 2017/02/002124 | רשת<br>NW00005516<br>צומת בי"ס אלנג'אח        | ת דיגום 12/02/2017 | <1                       | 0.4                | 0.5           |
| 2017/02/002125 | רשת<br>NW00005495<br>תחנה לבריאות<br>המשפחה ג | ת דיגום 12/02/2017 | <1                       | 0.5                | 0.4           |
| 2017/02/002126 | רשת<br>NW00005748<br>מסגד שכונת קסום צפון     | ת דיגום 12/02/2017 | <1                       | 0.4                | 1.0           |
| 2017/02/003523 | רשת<br>NW00005643<br>גן ילדים טרביה           | ת דיגום 26/02/2017 | <1                       | 0.5                | 0.3           |
| 2017/02/003526 | רשת<br>NW00005516<br>צומת בי"ס אלנג'אח        | ת דיגום 26/02/2017 | <1                       | 0.5                | 0.4           |
| 2017/02/003527 | רשת<br>NW00005644<br>בי"ס אלביאן              | ת דיגום 26/02/2017 | <1                       | 0.4                | 0.4           |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הכוללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של מחלקת המעבדות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.  
תאריך עדכון תבנית 14.07.2014



שירותי בריאות הציבור  
מחלקת למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור חיפה  
The District Public Health Laboratory Haifa

משרד  
הבריאות  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 11 מתוך 13

2017/369


תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

סמ'ין

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום                                   | הערה               | קוליפורמים<br>לוח CFU/100 | כלור חופשי<br>מג/ל | עכירות<br>NTU |
|----------------|-----------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------|
| 2017/02/003528 | רשת<br>NW00005645<br>כביש ואדי אלעין          | ת דיגום 26/02/2017 | <1                        | 0.5                | 0.7           |
| 2017/02/003529 | רשת<br>NW00005698<br>כניסייה חדשה             | ת דיגום 26/02/2017 | <1                        | 0.4                | 0.5           |
| 2017/02/003530 | רשת<br>NW00006495<br>תחנה לבריאות<br>המשפחה ג | ת דיגום 26/02/2017 | <1                        | 0.5                | 0.6           |
| 2017/02/003531 | רשת<br>NW00005748<br>מסגד שכונת קסום צפון     | ת דיגום 26/02/2017 | <1                        | 0.4                | 0.5           |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של מחלקת המעבדות  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 14 07 2014



שירותי בריאות הציבור  
מחלקת למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור חיפה  
The District Public Health Laboratory Haifa

מעבדת  
הבריאות  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 12 מתוך 13

2017/369

תעודת בדיקה מספר:

המשרד דוח וממצאות

עראבה

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום                                  | הערה               | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | כלור חופשי<br>מג/ל | עכירות<br>NTU |
|----------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------|
| 2017/02/002127 | רשת<br>NW00006411<br>שכונה מערבית            | ת דיגום 12/02/2017 | <1                       | 0.5                | 1.0           |
| 2017/02/002128 | רשת<br>NW00006412<br>כיכר חילון              | ת דיגום 12/02/2017 | <1                       | 0.4                | 0.4           |
| 2017/02/002129 | רשת<br>NW00006428<br>כאמל חוסין              | ת דיגום 12/02/2017 | <1                       | 0.4                | 0.7           |
| 2017/02/002130 | רשת<br>NW00005646<br>ליד בית מרקחת<br>מוסטפא | ת דיגום 12/02/2017 | <1                       | 0.5                | 0.7           |
| 2017/02/002131 | רשת<br>NW00006414<br>כיכר ראשי-מזל קפרון     | ת דיגום 12/02/2017 | <1                       | 0.4                | 0.4           |
| 2017/02/002132 | רשת<br>NW00006487<br>כביש אלבטוף             | ת דיגום 12/02/2017 | <1                       | 0.4                | 0.4           |
| 2017/02/003519 | רשת<br>NW00006411<br>שכונה מערבית            | ת דיגום 26/02/2017 | <1                       | 0.5                | 0.5           |
| 2017/02/003520 | רשת<br>NW00006487<br>כביש אלבטוף             | ת דיגום 26/02/2017 | <1                       | 0.5                | 0.5           |
| 2017/02/003521 | רשת<br>NW00006414<br>כיכר ראשי-מזל קפרון     | ת דיגום 26/02/2017 | <1                       | 0.4                | 0.5           |
| 2017/02/003522 | רשת<br>NW00006412<br>כיכר חילון              | ת דיגום 26/02/2017 | <1                       | 0.4                | 0.5           |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של מחלקת המעבדות.  
יש להתייחס למסמך במלואו. אין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.  
תאריך עדכון תבנית 14.07.2014



שירותי בריאות חציבור  
מחלקה למעבדות (המעבדה המחוזית לבריאות הציבור חיפה)  
The District Public Health Laboratory Haifa

משרד  
הבריאות  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 13 מתוך 13

2017/369

תעודת בדיקה מספר:

המשרד דוח תוצאות

עראבה

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום                                  | הערה               | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | כלור חופשי<br>מג/ל | עכירות<br>NTU |
|----------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------|
| 2017/02/003524 | רשת<br>NW00005846<br>ליד בית מרקחת<br>מוסטפא | ת דיגום 26/02/2017 | <1                       | 0.5                | 0.4           |
| 2017/02/003525 | רשת<br>NW00006428<br>באמל חוסיין             | ת דיגום 26/02/2017 | <1                       | 0.5                | 0.3           |

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

\*\*\* סוף דוח תוצאות \*\*\*

משרד הבריאות  
לשכת הבריאות המחוזית  
המעבדה לבריאות הציבור  
ח.ד. 800 חיפה-31599

טל' 04 8619807, פקס: 04 8619749

חתימות מעבדה


גדוק'אלי

חתימת מאשר

שם מאשר: איזבלה ברקוביץ

תפקיד: עובדת מעבדה

התוצאות מתייחסות לפרט שנבדק בלבד  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של מחלקת המעבדות  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 14 07 2014



20.09.2017

2241

משרד החיס - מ' קיבוץ וולג'ן  
טלפון לברית בן שמואל 04-8619724; 04-8619724

15-05-2011  
CUBA 5  
CUBA 5

[illegible]

מס' תל"ז: 500106950  
תאריך: 20.04.2017

[illegible][illegible]

LT02/5 NO. 4811; LT02/555 CA. D.21. 4MPL D.D.

| סכום     | יח' מעריף - מס100 | ח"י | שם הנבדק | שם המעמדת | מס | מס התחייבות | מס קבלת שירות | תאריך                         | מק"ט              | CPT         | חסי צורה |
|----------|-------------------|-----|----------|-----------|----|-------------|---------------|-------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| 1,184.00 | 16.00 74          |     |          |           |    |             | 20.04.17      | בדקה מיקרובילוגית - תאגיד ח"מ | 7102443           | 2012 000010 |          |
| 1,184.00 | טח"כ לתשלום       |     |          |           |    |             |               | 21.04.2017                    | עד תאריך: שקל חדש |             |          |

מכירת - מחיר בריאות ח"פה

בכבוד רב,

מנכ"ר - מחיר בריאות ח"פה

מכירת - מחיר בריאות ח"פה

בכבוד רב,

מנכ"ר - מחיר בריאות ח"פה



קרי"ח התחשלה, עד"א 15 מ.א. חיפה היק"ר 3100702 ת"ד 800  
04-8532946 פקס 04-8533087 תחלקת גונדרות: 7.ש. 04-8533087 פקס 04-8633111 7.ש

מכר - 1,100,000,000

40000 U.S.D. - WITH US

ה'תש"ג אצל הוצאת

102.4  
100.7  
98.7  
96.7  
94.7  
92.7  
90.7  
88.7  
86.7  
84.7  
82.7  
80.7  
78.7  
76.7  
74.7  
72.7  
70.7  
68.7  
66.7  
64.7  
62.7  
60.7  
58.7  
56.7  
54.7  
52.7  
50.7  
48.7  
46.7  
44.7  
42.7  
40.7  
38.7  
36.7  
34.7  
32.7  
30.7  
28.7  
26.7  
24.7  
22.7  
20.7  
18.7  
16.7  
14.7  
12.7  
10.7  
8.7  
6.7  
4.7  
2.7  
0.7  
-0.7  
-2.7  
-4.7  
-6.7  
-8.7  
-10.7  
-12.7  
-14.7  
-16.7  
-18.7  
-20.7  
-22.7  
-24.7  
-26.7  
-28.7  
-30.7  
-32.7  
-34.7  
-36.7  
-38.7  
-40.7  
-42.7  
-44.7  
-46.7  
-48.7  
-50.7  
-52.7  
-54.7  
-56.7  
-58.7  
-60.7  
-62.7  
-64.7  
-66.7  
-68.7  
-70.7  
-72.7  
-74.7  
-76.7  
-78.7  
-80.7  
-82.7  
-84.7  
-86.7  
-88.7  
-90.7  
-92.7  
-94.7  
-96.7  
-98.7  
-100.7  
-102.7  
-104.7  
-106.7  
-108.7  
-110.7  
-112.7  
-114.7  
-116.7  
-118.7  
-120.7  
-122.7  
-124.7  
-126.7  
-128.7  
-130.7  
-132.7  
-134.7  
-136.7  
-138.7  
-140.7  
-142.7  
-144.7  
-146.7  
-148.7  
-150.7  
-152.7  
-154.7  
-156.7  
-158.7  
-160.7  
-162.7  
-164.7  
-166.7  
-168.7  
-170.7  
-172.7  
-174.7  
-176.7  
-178.7  
-180.7  
-182.7  
-184.7  
-186.7  
-188.7  
-190.7  
-192.7  
-194.7  
-196.7  
-198.7  
-200.7  
-202.7  
-204.7  
-206.7  
-208.7  
-210.7  
-212.7  
-214.7  
-216.7  
-218.7  
-220.7  
-222.7  
-224.7  
-226.7  
-228.7  
-230.7  
-232.7  
-234.7  
-236.7  
-238.7  
-240.7  
-242.7  
-244.7  
-246.7  
-248.7  
-250.7  
-252.7  
-254.7  
-256.7  
-258.7  
-260.7  
-262.7  
-264.7  
-266.7  
-268.7  
-270.7  
-272.7  
-274.7  
-276.7  
-278.7  
-280.7  
-282.7  
-284.7  
-286.7  
-288.7  
-290.7  
-292.7  
-294.7  
-296.7  
-298.7  
-300.7  
-302.7  
-304.7  
-306.7  
-308.7  
-310.7  
-312.7  
-314.7  
-316.7  
-318.7  
-320.7  
-322.7  
-324.7  
-326.7  
-328.7  
-330.7  
-332.7  
-334.7  
-336.7  
-338.7  
-340.7  
-342.7  
-344.7  
-346.7  
-348.7  
-350.7  
-352.7  
-354.7  
-356.7  
-358.7  
-360.7  
-362.7  
-364.7  
-366.7  
-368.7  
-370.7  
-372.7  
-374.7  
-376.7  
-378.7  
-380.7  
-382.7  
-384.7  
-386.7  
-388.7  
-390.7  
-392.7  
-394.7  
-396.7  
-398.7  
-400.7  
-402.7  
-404.7  
-406.7  
-408.7  
-410.7  
-412.7  
-414.7  
-416.7  
-418.7  
-420.7  
-422.7  
-424.7  
-426.7  
-428.7  
-430.7  
-432.7  
-434.7  
-436.7  
-438.7  
-440.7  
-442.7  
-444.7  
-446.7  
-448.7  
-450.7  
-452.7  
-454.7  
-456.7  
-458.7  
-460.7  
-462.7  
-464.7  
-466.7  
-468.7  
-470.7  
-472.7  
-474.7  
-476.7  
-478.7  
-480.7  
-482.7  
-484.7  
-486.7  
-488.7  
-490.7  
-492.7  
-494.7  
-496.7  
-498.7  
-500.7  
-502.7  
-504.7  
-506.7  
-508.7  
-510.7  
-512.7  
-514.7  
-516.7  
-518.7  
-520.7  
-522.7  
-524.7  
-526.7  
-528.7  
-530.7  
-532.7  
-534.7  
-536.7  
-538.7  
-540.7  
-542.7  
-544.7  
-546.7  
-548.7  
-550.7  
-552.7  
-554.7  
-556.7  
-558.7  
-560.7  
-562.7  
-564.7  
-566.7  
-568.7  
-570.7  
-572.7  
-574.7  
-576.7  
-578.7  
-580.7  
-582.7  
-584.7  
-586.7  
-588.7  
-590.7  
-592.7  
-594.7  
-596.7  
-598.7  
-600.7  
-602.7  
-604.7  
-606.7  
-608.7  
-610.7  
-612.7  
-614.7  
-616.7  
-618.7  
-620.7  
-622.7  
-624.7  
-626.7  
-628.7  
-630.7  
-632.7  
-634.7  
-636.7  
-638.7  
-640.7  
-642.7  
-644.7  
-646.7  
-648.7  
-650.7  
-652.7  
-654.7  
-656.7  
-658.7  
-660.7  
-662.7  
-664.7  
-666.7  
-668.7  
-670.7  
-672.7  
-674.7  
-676.7  
-678.7  
-680.7  
-682.7  
-684.7  
-686.7  
-688.7  
-690.7  
-692.7  
-694.7  
-696.7  
-698.7  
-700.7  
-702.7  
-704.7  
-706.7  
-708.7  
-710.7  
-712.7  
-714.7  
-716.7  
-718.7  
-720.7  
-722.7  
-724.7  
-726.7  
-728.7  
-730.7  
-732.7  
-734.7  
-736.7  
-738.7  
-740.7  
-742.7  
-744.7  
-746.7  
-748.7  
-750.7  
-752.7  
-754.7  
-756.7  
-758.7  
-760.7  
-762.7  
-764.7  
-766.7  
-768.7  
-770.7  
-772.7  
-774.7  
-776.7  
-778.7  
-780.7  
-782.7  
-784.7  
-786.7  
-788.7  
-790.7  
-792.7  
-794.7  
-796.7  
-798.7  
-800.7  
-802.7  
-804.7  
-806.7  
-808.7  
-810.7  
-812.7  
-814.7  
-816.7  
-818.7  
-820.7  
-822.7  
-824.7  
-826.7  
-828.7  
-830.7  
-832.7  
-834.7  
-836.7  
-838.7  
-840.7  
-842.7  
-844.7  
-846.7  
-848.7  
-850.7  
-852.7  
-854.7  
-856.7  
-858.7  
-860.7  
-862.7  
-864.7  
-866.7  
-868.7  
-870.7  
-872.7  
-874.7  
-876.7  
-878.7  
-880.7  
-882.7  
-884.7  
-886.7  
-888.7  
-890.7  
-892.7  
-894.7  
-896.7  
-898.7  
-900.7  
-902.7  
-904.7  
-906.7  
-908.7  
-910.7  
-912.7  
-914.7  
-916.7  
-918.7  
-920.7  
-922.7  
-924.7  
-926.7  
-928.7  
-930.7  
-932.7  
-934.7  
-936.7  
-938.7  
-940.7  
-942.7  
-944.7  
-946.7  
-948.7  
-950.7  
-952.7  
-954.7  
-956.7  
-958.7



משרד הבריאות  
לשכת הבריאות - מחוז חיפה

## חשבון חיוב לקוח

20.04.2017

מס' החשבונית: 90595491

מס' הזמנה: 2258555

מקור

מס' מלכ"ר: 500106950

תאריך רישום: 20.04.2017

דף מס': 1 מתוך 1

מעבדה: מס' - מיקרוביולוגיה

טל: 04-8619724

שם לקוח:

והביטוח האזרחי

מס' הזה:

מספרם:

רחוב ומס':

מיקוד:

עיר:

מי רגליז - תאגיד המים


514291574

20000465

סח'ני

3081000


סח'ני

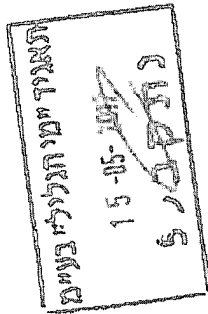

3/2017 מס' תעודה: 555/2017 בדי' מיקרו תאגיד מים

| מס      | מק"ט        | תיאור                           | ת. קבלת שירות | מס התחייבות | מס מדבקה | שם הנבדק | ת"ז | יח' תעריף - סכום | מחיר     |
|---------|-------------|---------------------------------|---------------|-------------|----------|----------|-----|------------------|----------|
| 7102443 | 2012 000010 | בדיקת מיקרוביולוגיה - תאגיד מים | 20.04.17      |             |          |          |     | 1,184.00         | 16.00 74 |

סה"כ לתשלום 1,184.00

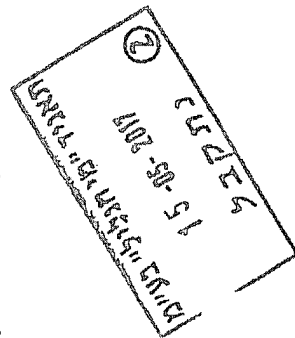


בכבוד רב,  
מב"ר - מחוז בריאות חיפה

לחשלוט עד תאריך: 21.04.2017  
מטבע חשבון: שקל חדש  
לברורים נא לפנות ל חרלין טעיד-בנאה בטלפון 04-8619736.  
פטר מלא מנכ"ל מס' במקור.  
שים לב פיגור בתשלום יגרום חיוב כריבית והעמדה.  
אפשרויות לתשלום:  
בהחאה לפקודת לשכת הבריאות חיפה  
מספר טלוקין מס' 9829802418

קריית החשלה, שד' פליים 15 א, חיפה מיקוד 3100702, ח"ר 800  
04-8633006 פקס 04-8633087  
04-8633111 טל

www.health.gov.il



שירותי בריאות הציבור  
חמחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור חיפה  
The District Public Health Laboratory Haifa

מעבדת  
הבריאות  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקת חיידקי ביולוגיה של מי שתייה

תוספת המעבדה חפצות בדיקת המים

דף 1 מתוך 13

|                            |                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| תעודת בדיקה מספר:          | 2017/555                                                            |
| תאריך אישור תעודה:         | 03/04/2017                                                          |
| תאריך הוצאת תעודה:         | 03/04/2017                                                          |
| תאריך הדגום:               | 05/03/2017 - 26/03/2017                                             |
| תאריך קבלת דגימה:          | 05/03/2017 - 26/03/2017                                             |
| שם הרגום:                  | דוגם ספק מים                                                        |
| הרגום בוצע באחריות המעבדה: | לא                                                                  |
| הדגימות הניקו בקצרה:       | כן                                                                  |
| מקום הדגום:                | ישוב: כנרת, דיר אל-סיד, דיר חג, מע' מחוז צפון-הרצליה, טח' 10, שומרה |
| לשכה:                      | עמ                                                                  |
| מחמין בדיקה:               | מחמטפא אבי-ריא                                                      |
| תאגיד - מי הגליל:          | תאגיד - מי הגליל                                                    |
| פקס:                       | 04-8741221                                                          |
| טלפון:                     | 0524589074                                                          |
| כתובת:                     | רח' אל-ספא                                                          |
| דוא"ר:                     | mcsl@mcgalil.co.il                                                  |

המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות העיקריות המפורטות בתעודה זו.

| בדיקות מיקרוביאליות: |                   |                     |                        |                |
|----------------------|-------------------|---------------------|------------------------|----------------|
| שם החיידקים הנבדקים  | הערך לשיטת הבדיקה | שיטת בדיקה לפי S.M. | רמת מיקרוביאליות מותרת | יחידות ב CFU ב |
| קוליפורמים           |                   | 92228               | <1                     | 100 מ"ל        |

| בדיקות פיזיקליות: |           |        |
|-------------------|-----------|--------|
| שם הבדיקה         | הערך      | יחידות |
| כלור חופשי        | 0.1 - 0.5 | מ"ל    |
| עכירות            | <1        | NTU    |

Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 22th 2012 S.M.  
\*\*הבדיקות מבוצעות על פי תקנות בריאות העם: "איסותם התברואה של מי שתייה ומתקני מי שתייה", התשע"ג-2013.

בדיקה  
10/5/17

התוצאות מתייחסות לסרם שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זו אינן כוללות בהתאם לדרישות ההגדרה של מחלקת המעבדות  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק מסמך למסמכים אחרים.  
תאריך עדכון תבנית 14.07.2014



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | התעבדה המחוזית לבריאות הציבור חיפה  
The District Public Health Laboratory Haifa

מעורר  
הבריאות  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 13

2017/555

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

בענה

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום                            | הערה                | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | כלור חופשי<br>מג/ל | עכירות<br>NTU |
|----------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|---------------|
| 2017/03/002853 | רשת<br>NW00005638<br>אזור אילת         | ת.דיגום: 19/03/2017 | <1                       | 0.5                | 0.9           |
| 2017/03/002854 | רשת<br>NW00005873<br>מועצה מקומית      | ת.דיגום: 19/03/2017 | <1                       | 0.5                | 0.9           |
| 2017/03/002855 | רשת<br>NW00005879<br>ביס מקיף          | ת.דיגום: 19/03/2017 | <1                       | 0.4                | 0.4           |
| 2017/03/002856 | רשת<br>NW00005880<br>מרפאה מערבית      | ת.דיגום: 19/03/2017 | <1                       | 0.4                | 0.7           |
| 2017/03/002857 | רשת<br>NW00005882<br>מסגד ישן ליד השוק | ת.דיגום: 19/03/2017 | <1                       | 0.4                | 0.4           |
| 2017/03/002858 | רשת<br>NW00005878<br>בית ספר א. מזרחית | ת.דיגום: 19/03/2017 | <1                       | 0.6                | 0.4           |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד  
הבדיקות הכוללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של מחלקת המעבדות  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 14.07.2014



**משרד  
הבריאות**  
לרפואה ובריאות יותר

שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור חיפה  
The District Public Health Laboratory Haifa

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 13

2017/555

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

דייר אל-אסד

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום                               | הערה               | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | כלור חופשי<br>מג/ל | עכירות<br>NTU |
|----------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------|
| 2017/03/001444 | רשת<br>NW00005805<br>אלעין                | ת דיגום 05/03/2017 | <1                       | 0.4                | 0.6           |
| 2017/03/001445 | רשת<br>NW00005809<br>מועצה מקומית         | ת דיגום 05/03/2017 | <1                       | 0.3                | 0.8           |
| 2017/03/001446 | רשת<br>NW00005807<br>בית אבו עאמר         | ת דיגום 05/03/2017 | <1                       | 0.5                | 0.7           |
| 2017/03/001447 | רשת<br>NW00005639<br>יציאה מבריכה 200 מ"ק | ת דיגום 05/03/2017 | <1                       | 0.5                | 0.5           |
| 2017/03/001448 | רשת<br>NW00005811<br>בס תיכון             | ת דיגום 05/03/2017 | <1                       | 0.4                | 0.4           |
| 2017/03/001449 | רשת<br>NW00005812<br>חצר הבארות           | ת דיגום 05/03/2017 | <1                       | 0.4                | 0.8           |
| 2017/03/002841 | רשת<br>NW00005805<br>אלעין                | ת דיגום 19/03/2017 | <1                       | 0.4                | 0.9           |
| 2017/03/002842 | רשת<br>NW00005811<br>בס תיכון             | ת דיגום 19/03/2017 | <1                       | 0.5                | 0.5           |
| 2017/03/002843 | רשת<br>NW00005809<br>מועצה מקומית         | ת דיגום 19/03/2017 | <1                       | 0.3                | 0.3           |
| 2017/03/002844 | רשת<br>NW00005639<br>יציאה מבריכה 200 מ"ק | ת דיגום 19/03/2017 | <1                       | 0.5                | 0.4           |

התוצאות מתייחסות לפרט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של מחלקת המעבדות  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 14.07.2014



**משרד  
הבריאות**  
רחיים ב' ימים יוחר

שירותי בריאות חציבור  
חמחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור חיפה  
The District Public Health Laboratory Haifa

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 13

2017/555

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

דו"ר אל-אסד

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום                       | הערה               | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | כלור חופשי<br>מג/ל | עכירות<br>NTU |
|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------|
| 2017/03/002845 | רשת<br>NW00005807<br>בית אבו עאמר | ת דיגום 19/03/2017 | <1                       | 0.5                | 0.5           |
| 2017/03/002846 | רשת<br>NW00005812<br>חצר הבארות   | ת דיגום 19/03/2017 | <1                       | 0.4                | 0.4           |

2

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של מחלקת המעבדות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 14.07.2014



**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור  
חמחלק למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור חיפה  
The District Public Health Laboratory Haifa

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 13

2017/555

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

דייר חנא

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום                                         | הערה               | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | כלור חופשי<br>מג/ל | עכירות<br>NTU |
|----------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------|
| 2017/03/003561 | רשת<br>NW00005824<br>שכונה צפונית                   | ת.דיגום 26/03/2017 | <1                       | 0.5                | 0.4           |
| 2017/03/003562 | רשת<br>NW00005821<br>תחנת דלק סובל<br>בשכונת אל חלה | ת.דיגום 26/03/2017 | <1                       | 0.5                | 0.4           |
| 2017/03/003563 | רשת<br>NW00005727<br>תחנה לבריאות<br>המשפחה א.      | ת.דיגום 26/03/2017 | <1                       | 0.5                | 0.7           |
| 2017/03/003564 | רשת<br>NW00005906<br>שכונת המגרשים ליד<br>חטב       | ת.דיגום 26/03/2017 | <1                       | 0.5                | 0.8           |
| 2017/03/003565 | רשת<br>NW00005640<br>כיכר אבו דאג'ר                 | ת.דיגום 26/03/2017 | <1                       | 0.5                | 0.4           |
| 2017/03/003566 | רשת<br>NW00005822<br>קופת לאומית                    | ת.דיגום 26/03/2017 | <1                       | 0.5                | 0.5           |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד  
רבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של מחלקת המעבדות  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 14 07 2014



**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור  
מחלקת למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור חיפה  
The District Public Health Laboratory Haifa

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 13

2017/555


תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

מב' אל-כרם

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום                                   | הערה               | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | כלור חופשי<br>מג/ל | עכירות<br>NTU |
|----------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------|
| 2017/03/001450 | רשת<br>NW00006448<br>שכונה מזרחית כביש<br>נחף | ת דיגום 05/03/2017 | <1                       | 0.5                | 0.5           |
| 2017/03/001451 | רשת<br>NW00006449<br>ביס אל מותנבי            | ת דיגום 05/03/2017 | <1                       | 0.5                | 0.5           |
| 2017/03/001452 | רשת<br>NW00006441<br>ליד מועצה מקומית         | ת דיגום 05/03/2017 | <1                       | 0.5                | 0.5           |
| 2017/03/001453 | רשת<br>NW00006447<br>ליד בריכת 1000 קוב       | ת דיגום 05/03/2017 | <1                       | 0.5                | 0.5           |
| 2017/03/001454 | רשת<br>NW00006445<br>ביס א-סאלם               | ת דיגום 05/03/2017 | <1                       | 0.5                | 0.5           |
| 2017/03/001455 | רשת<br>NW00006450<br>כניסה מערבית עוני        | ת דיגום 05/03/2017 | <1                       | 0.5                | 0.5           |
| 2017/03/002835 | רשת<br>NW00006448<br>שכונה מזרחית כביש<br>נחף | ת דיגום 19/03/2017 | <1                       | 0.5                | 0.5           |
| 2017/03/002836 | רשת<br>NW00006449<br>ביס אל מותנבי            | ת דיגום 19/03/2017 | <1                       | 7.5                | 0.5           |
| 2017/03/002837 | רשת<br>NW00006445<br>ביס א-סאלם               | ת דיגום 19/03/2017 | <1                       | 0.4                | 0.4           |
| 2017/03/002838 | רשת<br>NW00006447<br>ליד בריכת 1000 קוב       | ת דיגום 19/03/2017 | <1                       | 0.5                | 0.5           |

התוצאות מתייחסות לפרט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הכוללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של מחלקת המעבדות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.  
תאריך עדכון תבנית 14.07.2014



שירותי בריאות הציבור  
חמחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור חיפה  
The District Public Health Laboratory Haifa

מעבדת  
הבריאות  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 13

2017/555

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

מנ"ד אל-כרם

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום                            | הערה               | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | כלור חופשי<br>מג/ל | עכירות<br>NTU |
|----------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------|
| 2017/03/002839 | רשת<br>NW00006450<br>כניסה מערבית עוני | ת דיגום 19/03/2017 | <1                       | 0.5                | 0.4           |
| 2017/03/002840 | רשת<br>NW00006441<br>ליד מועצה מקומית  | ת דיגום 19/03/2017 | <1                       | 0.6                | 0.3           |

2

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של מחלקת המעבדות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 14 07 2014



**משרד  
הבריאות**  
בתיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור  
המחלקה המחוזית לבריאות הציבור חיפה  
The District Public Health Laboratory Haifa

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 13

2017/555

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתן

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום                                      | הערה               | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | כלור חופשי<br>מג/ל | עכירות<br>NTU |
|----------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------|
| 2017/03/001456 | רשת<br>NW00005818<br>מסגר ישן                    | ת דיגום 05/03/2017 | <1                       | 0.5                | 0.2           |
| 2017/03/001457 | רשת<br>NW00005810<br>שכונה דרומית ליד כביש<br>85 | ת דיגום 05/03/2017 | <1                       | 0.4                | 0.6           |
| 2017/03/001458 | רשת<br>NW00005819<br>שכונות המגרשים              | ת דיגום 05/03/2017 | <1                       | 0.3                | 0.2           |
| 2017/03/001459 | רשת<br>NW00005841<br>ליד ב"ס סעיד סעיד           | ת דיגום 05/03/2017 | <1                       | -                  | 0.7           |
| 2017/03/001460 | רשת<br>NW00005842<br>יציאה מהבריכה.              | ת דיגום 05/03/2017 | <1                       | 0.5                | 0.4           |
| 2017/03/001461 | רשת<br>NW00005817<br>פארק ליד ב"ס אל עין         | ת דיגום 05/03/2017 | <1                       | 0.3                | 0.2           |
| 2017/03/002847 | רשת<br>NW00005810<br>שכונה דרומית ליד כביש<br>85 | ת דיגום 19/03/2017 | <1                       | 0.4                | 0.3           |
| 2017/03/002848 | רשת<br>NW00005841<br>ליד ב"ס סעיד סעיד           | ת דיגום 19/03/2017 | <1                       | 0.5                | 0.3           |
| 2017/03/002849 | רשת<br>NW00005818<br>מסגר ישן                    | ת דיגום 19/03/2017 | <1                       | 0.5                | 0.1           |
| 2017/03/002850 | רשת<br>NW00005842<br>יציאה מהבריכה.              | ת דיגום 19/03/2017 | <1                       | 0.5                | 0.5           |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הכוללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של מחלקת המעבדות  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 14.07.2014



שירותי בריאות הציבור  
חמחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור חיפה  
The District Public Health Laboratory Haifa

משרד  
הבריאות  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 9 מתוך 13

2017/555

תעודת בדיקה מספר:

המשרד דוח תוצאות

נתן

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום                              | הערה               | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | כלור חופשי<br>מג/ל | עכירות<br>NTU |
|----------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------|
| 2017/03/002851 | רשת<br>NW00005817<br>פארק ליד ב"ס אל עין | ת דיגום 19/03/2017 | <1                       | 0.4                | 0.5           |
| 2017/03/002852 | רשת<br>NW00005819<br>שכונת המגרשים       | ת דיגום 19/03/2017 | <1                       | 0.4                | 0.5           |

2

התוצאות מת יחסות לפריט שנבדק בלבד  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של מחלקת המעבדות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 14.07 2014



שירותי בריאות חציבור  
חמחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות חציבור חיפה  
The District Public Health Laboratory Haifa

משרד  
הבריאות  
רשמי בריאות יוחר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 10 מתוך 13

2017/555

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

פח'ני

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום                                   | הערה               | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | כלור חופשי<br>מג/ל | עכירות<br>NTU |
|----------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------|
| 2017/03/002080 | רשת<br>NW00005516<br>צומת בי"ס אלנ'אח         | ת דיגום 12/03/2017 | <1                       | 0.4                | 0.6           |
| 2017/03/002081 | רשת<br>NW00005698<br>כניסייה חדשה             | ת דיגום 12/03/2017 | <1                       | 0.4                | 0.4           |
| 2017/03/002082 | רשת<br>NW00006495<br>תחנה לבריאות<br>המשפחה ג | ת דיגום 12/03/2017 | <1                       | 0.5                | 0.3           |
| 2017/03/002083 | רשת<br>NW00005748<br>מסגר שכונת קסום צפון     | ת דיגום 12/03/2017 | <1                       | 0.4                | 0.4           |
| 2017/03/002084 | רשת<br>NW00005645<br>כביש ואדי אלעין          | ת דיגום 12/03/2017 | <1                       | 0.5                | 0.5           |
| 2017/03/002085 | רשת<br>NW00005643<br>גן ילדים טרביה           | ת דיגום 12/03/2017 | <1                       | 0.4                | 0.5           |
| 2017/03/002086 | רשת<br>NW00005644<br>בי"ס אלביאן              | ת דיגום 12/03/2017 | <1                       | 0.5                | 0.6           |
| 2017/03/003548 | רשת<br>NW00005645<br>כביש ואדי אלעין          | ת דיגום 26/03/2017 | <1                       | 0.5                | 0.5           |
| 2017/03/003549 | רשת<br>NW00005698<br>כניסייה חדשה             | ת דיגום 26/03/2017 | <1                       | 0.3                | 0.4           |
| 2017/03/003550 | רשת<br>NW00005516<br>צומת בי"ס אלנ'אח         | ת דיגום 26/03/2017 | <1                       | 0.3                | 0.3           |

התוצאות מתייחסות לפרט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של מחלקת המעבדות  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 14.07.2014



**משרד  
הבריאות**  
להיגיינה בריאות יומה

שירותי בריאות חציבור  
מחלקת למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור תיפה  
The District Public Health Laboratory Haifa

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 11 מתוך 13

2017/555

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

סח'נין

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום                                   | הערה               | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | כלור חופשי<br>מג/ל | עכירות<br>NTU |
|----------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------|
| 2017/03/003551 | רשת<br>NW00006495<br>תחנה לבריאות<br>המשפחה ג | ת דיגום 26/03/2017 | <1                       | 05                 | 07            |
| 2017/03/003552 | רשת<br>NW00005644<br>בי"ס אליבאן              | ת דיגום 26/03/2017 | <1                       | 03                 | 03            |
| 2017/03/003553 | רשת<br>NW00005643<br>גן ילדים טרביה           | ת דיגום 26/03/2017 | <1                       | 04                 | 03            |
| 2017/03/003555 | רשת<br>NW00005748<br>מסגד שכונת קסום צפון     | ת דיגום 26/03/2017 | <1                       | 03                 | 04            |

4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של מחלקת המעבדות  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 14 07 2014



שירותי בריאות הציבור  
מחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור חיפה  
The District Public Health Laboratory Haifa

משרד  
הבריאות  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 12 מתוך 13

2017/555

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

עראבה

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום                                  | הערה               | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | כלור חופשי<br>מג/ל | עכירות<br>NTU |
|----------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------|
| 2017/03/002074 | רשת<br>NW00006412<br>כיכר חילו               | ת.דיגום 12/03/2017 | <1                       | 0.5                | 0.5           |
| 2017/03/002075 | רשת<br>NW00006428<br>כאמל חוסין              | ת.דיגום 12/03/2017 | <1                       | 0.5                | 0.4           |
| 2017/03/002076 | רשת<br>NW00006487<br>כביש אלבטוף             | ת.דיגום 12/03/2017 | <1                       | 0.4                | 0.5           |
| 2017/03/002077 | רשת<br>NW00005646<br>ליד בית מרקחת<br>מוסטפא | ת.דיגום 12/03/2017 | <1                       | 0.5                | 0.6           |
| 2017/03/002078 | רשת<br>NW00006414<br>כיכר ראשי-מול קפרון     | ת.דיגום 12/03/2017 | <1                       | 0.5                | 0.7           |
| 2017/03/002079 | רשת<br>NW00006411<br>שכונה מערבית            | ת.דיגום 12/03/2017 | <1                       | 0.5                | 0.2           |
| 2017/03/003554 | רשת<br>NW00006412<br>כיכר חילו               | ת.דיגום 26/03/2017 | <1                       | 0.5                | 0.3           |
| 2017/03/003556 | רשת<br>NW00006411<br>שכונה מערבית            | ת.דיגום 26/03/2017 | <1                       | 0.5                | 0.3           |
| 2017/03/003557 | רשת<br>NW00006428<br>כאמל חוסין              | ת.דיגום 26/03/2017 | <1                       | 0.4                | 0.1           |
| 2017/03/003558 | רשת<br>NW00006414<br>כיכר ראשי-מול קפרון     | ת.דיגום 26/03/2017 | <1                       | 0.5                | 0.3           |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הכוללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של מחלקת המעבדות  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 14.07.2014



**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות חציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור חיפה  
The District Public Health Laboratory Haifa

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 13 מתוך 13

2017/555

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

עראבה

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום                                  | הערה               | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | כלור חופשי<br>מג/ל | עכירות<br>NTU |
|----------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------|
| 2017/03/003559 | רשת<br>NW00015646<br>ליד בית מרקחת<br>מוסטפא | ת דיגום 26/03/2017 | <1                       | 0.3                | 0.5           |
| 2017/03/003560 | רשת<br>NW00006487<br>כביש אלבטוף             | ת דיגום 26/03/2017 | <1                       | 0.5                | 0.2           |

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

\*\*\* סוף דוח תוצאות \*\*\*

**משרד הבריאות**  
לשכת הבריאות המחוזית  
המעבדה לבריאות הציבור  
ת.ד. 800 חיפה-31099  
טל 04-6619749, פקס: 04-6619807

חותמת מעבדה


100

חתימת מאשר

**שם מאשר:** זוהר קרן-צבי

**תפקיד:** עובד מעבדה

מ"ה כ"ב אלול תשע"ז  
5/10/17



gov

משרד הבריאות  
לשכת הבריאות - מחוז חיפה


# חשבון חיוב לקוח

תאריך: 09.05.2017

חש' המסמך החשבונאי: 90598780  
חש' הוחלט: 22588855  
מקור

מס' הלקוח: 04-8619724  
מס' חשבונית: 500106950  
תאריך חיוב: 09.05.2017  
דף מס': 1 מתוך 1

שם לקוח: שם  
מס' חשבונית: מס' חשבונית  
מס' חשבונית: מס' חשבונית  
מס' חשבונית: מס' חשבונית  
מס' חשבונית: מס' חשבונית

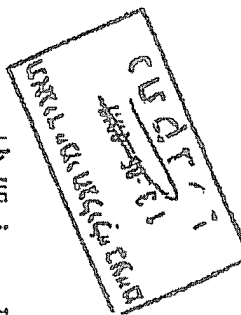


מס' חשבונית: 688/2017 בדי' מיקרו מאגיד מים

| מס' חשבונית | מס' חשבונית | מס' חשבונית | מס' חשבונית | מס' חשבונית | מס' חשבונית | מס' חשבונית | מס' חשבונית | מס' חשבונית | מס' חשבונית |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1,216.00    | 16.00       | 76          | 1,216.00    | 16.00       | 76          | 1,216.00    | 16.00       | 76          | 1,216.00    |
| סה"כ לחשלוש | סה"כ לחשלוש | סה"כ לחשלוש | סה"כ לחשלוש | סה"כ לחשלוש | סה"כ לחשלוש | סה"כ לחשלוש | סה"כ לחשלוש | סה"כ לחשלוש | סה"כ לחשלוש |

מס' חשבונית: 14.6.17

מס' חשבונית: 14.6.17

מס' חשבונית: 14.6.17



gov

חשבון חיוב לקוח

משרד הבריאות  
לשכת הבריאות - מחוז חיפה

09.05.2017

תאריך:

מס'המסמך החשבונאי: 90598780  
מס' הוחתם: 2258855

מס' חלכ"ר: 500106950  
תאריך רישום: 09.05.2017  
דף מס': 1 מתוך 1

מעבדה: חים - מיקרוביולוגיה  
טלפון לברורים בנושא בדיקות: 04-8619724

שם לקוח: מי הגליל - תאגיד המים  
והביוב האזורי  
מס' חשבו: 514291574  
מספרים: 20000465  
חשוב ומס': סניני  
מיקוד: 3081000  
עיר: סניני

4/2017 מס' תעודה: 688/2017 בדי מיקרו תאגיד מים

| מס' שורה | CPT  | מק"ט   | תיאור                           | ת. קבלת שירות | מס התחייבות | מס מדבק | שם הנבדק | ת"ז | יח תעריף - סכום מחוצע |
|----------|------|--------|---------------------------------|---------------|-------------|---------|----------|-----|-----------------------|
| 7102443  | 2012 | 000010 | בדיקה מיקרוביולוגית - תאגיד מים | 09.05.17      |             |         |          |     | 1,216.00 16.00 76     |

סה"כ לתשלום 1,216.00

לתשלום עד תאריך: 10.05.2017  
מטבע חשבון: שקל חדש  
לברורים נא לפנות ל מרלין טעיד-בנאר בטלפון 04-8619736  
פטור מלא מנכ"ר מס' בחקור.  
שים לב פיגור בתשלום יגרום חיוב בריבית והצמדה.  
אפשרויות לתשלום:  
בהמחאר לפקודת לשכת הבריאות חיפה  
מספר טלוקין מס' 9829802418

בכבוד רב,  
מנכ"ר - מחוז בריאות חיפה

קריית הממשלה, שד' פל"ס 15 א, חיפה מיקוד 3100702, ט"ס 800  
04-8632946 ק"ט 04-8633087  
04-8633111 טל' 04-8633006 מחלקת גזברות: טל' 04-8633087



**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור חיפה  
The District Public Health Laboratory Haifa

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורשות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 13

|                                                                |                                                                         |                         |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| תעודת בדיקה מספר:                                              |                                                                         | 2017/688                |
| תאריך אישור תעודה:                                             |                                                                         | 07/05/2017              |
| תאריך הוצאת תעודה:                                             |                                                                         | 07/05/2017              |
| שם הדוגם: דגם ספק מים                                          | תאריך הדיגום:                                                           | 02/04/2017 - 30/04/2017 |
| הדיגום בוצע באחריות המעבדה:                                    | תאריך קבלת דגימה:                                                       | 02/04/2017 - 30/04/2017 |
| מקום הדיגום:                                                   | ישו: בענה, דיר אל-אסד, דיר חנא, מלך אל-כרים נחל, סולני, עראבה מחוז צפון |                         |
| מחמין בדיקה:                                                   | מוסטפא אבו-ריא ותאגיד - מי הגליל                                        |                         |
| פקס:                                                           | 04-6741221                                                              | טלפון:                  |
| כתובת:                                                         | רח' אל-ספא                                                              |                         |
| דוא"ל:                                                         | mostafaa@megalil.co.il                                                  |                         |
| המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו. |                                                                         |                         |

| שם המיידיקים הנבדקים | הערה לשיטת הבדיקה | שיטת בדיקה לפי S.M. | רמה מירבית מותרת °° | יחידות CFU ב |
|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| קוליפורמים           |                   | 9222B               | <1                  | 100 ml       |

| שם הבדיקה  | תקן       | יחידות |
|------------|-----------|--------|
| כלור חופשי | 0.1 - 0.5 | מג/ל   |
| עכירות     | <1        | NTU    |

Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 22th 2012-S.M.  
או כל מהדורה מאוחרת יותר  
"הבדיקות מבוצעות על פי תקנות בריאות העם: "איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה", התשע"ג-2013.

התוצאות מתייחסות לפרוטוקול בלבד  
הבדיקות הנוכלות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לרישיון ההכרה של מחלקת המעבדות  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 14 07 2014



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור חיפה  
The District Public Health Laboratory Haifa

משרד  
הבריאות  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבריקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 13

2017/688

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

בענה

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום                            | הערה               | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | כלור חופשי<br>מג/ל | עכירות<br>NTU |
|----------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------|
| 2017/04/002766 | רשת<br>NW00005879<br>ביס מקיף          | ת דיגום 19/04/2017 | <1                       | 0.5                | 0.9           |
| 2017/04/002767 | רשת<br>NW00005878<br>בית ספר א. מזרחית | ת דיגום 19/04/2017 | <1                       | 0.5                | 0.8           |
| 2017/04/002768 | רשת<br>NW00005882<br>מסגד ישן ליד השוק | ת דיגום 19/04/2017 | <1                       | 0.3                | 0.5           |
| 2017/04/002769 | רשת<br>NW00005838<br>אזור אלה'לאל      | ת דיגום 19/04/2017 | <1                       | 0.5                | 0.5           |
| 2017/04/002770 | רשת<br>NW00005873<br>מועצה מקומית      | ת דיגום 19/04/2017 | <1                       | 0.5                | 0.5           |
| 2017/04/002771 | רשת<br>NW00005880<br>מרפאה מערבית      | ת דיגום 19/04/2017 | <1                       | 0.4                | 0.4           |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של מחלקת המעבדות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.  
תאריך עדכון תבנית 14.07.2014



**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור חיפה  
The District Public Health Laboratory Haifa

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 13

2017/688

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

ד"ר אל-אסד

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום                              | הערה               | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | כלור חופשי<br>מג/ל | עכירות<br>NTU |
|----------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------|
| 2017/04/001071 | רשת<br>NW00005812<br>חצר הבארות          | ת דיגום 02/04/2017 | <1                       | 0.4                | 0.5           |
| 2017/04/001072 | רשת<br>NW00005809<br>מועצה מקומית        | ת דיגום 02/04/2017 | <1                       | 0.4                | 0.3           |
| 2017/04/001073 | רשת<br>NW00005805<br>אלעין               | ת דיגום 02/04/2017 | <1                       | 0.4                | 0.6           |
| 2017/04/001074 | רשת<br>NW00005839<br>יציאה מברכה 200 מ"ק | ת דיגום 02/04/2017 | <1                       | 0.4                | 0.6           |
| 2017/04/001075 | רשת<br>NW00005811<br>בס תיכון            | ת דיגום 02/04/2017 | <1                       | 0.4                | 0.4           |
| 2017/04/001076 | רשת<br>NW00005807<br>בית אבו עאמר        | ת דיגום 02/04/2017 | <1                       | 0.5                | 0.5           |
| 2017/04/002772 | רשת<br>NW00005811<br>בס תיכון            | ת דיגום 19/04/2017 | <1                       | 0.5                | 0.4           |
| 2017/04/002773 | רשת<br>NW00005839<br>יציאה מברכה 200 מ"ק | ת דיגום 19/04/2017 | <1                       | 0.5                | 0.7           |
| 2017/04/002774 | רשת<br>NW00005812<br>חצר הבארות          | ת דיגום 19/04/2017 | <1                       | 0.5                | 0.6           |
| 2017/04/002775 | רשת<br>NW00005805<br>אלעין               | ת דיגום 19/04/2017 | <1                       | 0.4                | 1.0           |

10

10

התוצאות מתייחסות לפרט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הכוללות בתעודה זאת כוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של מחלקת המעבדות  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 14.07.2014



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור חיפה  
The District Public Health Laboratory Haifa

משרד  
הבריאות  
בחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 13

2017/688

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

דייר אל-אסד

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום                               | הערה               | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | כלור חופשי<br>מג/ל | עכירות<br>NTU |
|----------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------|
| 2017/04/002776 | רשת<br>NW00005809<br>מועצה מקומית         | ת דיגום 19/04/2017 | <1                       | 0.4                | 0.9           |
| 2017/04/002777 | רשת<br>NW00005807<br>בית אבו עאמר         | ת דיגום 19/04/2017 | <1                       | 0.5                | 0.9           |
| 2017/04/004168 | רשת<br>NW00005805<br>אלעין                | ת דיגום 30/04/2017 | <1                       | 0.5                | 0.7           |
| 2017/04/004167 | רשת<br>NW00005811<br>בס תיכון             | ת דיגום 30/04/2017 | <1                       | 0.5                | 0.4           |
| 2017/04/004168 | רשת<br>NW00005812<br>חצר הבארות           | ת דיגום 30/04/2017 | <1                       | 0.5                | 0.7           |
| 2017/04/004169 | רשת<br>NW00005809<br>מועצה מקומית         | ת דיגום 30/04/2017 | <1                       | 0.2                | 1.0           |
| 2017/04/004170 | רשת<br>NW00005807<br>בית אבו עאמר         | ת דיגום 30/04/2017 | <1                       | 0.5                | 0.9           |
| 2017/04/004171 | רשת<br>NW00005839<br>יציאה מבריכה 200 מ"ק | ת דיגום 30/04/2017 | <1                       | 0.5                | 0.8           |

התוצאות מתייחסות לפריס שנבדק בלבד  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של מחלקת המעבדות  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 14.07 2014



**מעבד  
הבריאות**  
למייד בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור  
המעבדה המחוזית לבריאות הציבור חיפה  
The District Public Health Laboratory Haifa

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 13

|                   |          |
|-------------------|----------|
| תעודת בדיקה מספר: | 2017/688 |
|-------------------|----------|

### המשך דוח תוצאות

דייר חנא

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום                                         | הערה                 | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | כלור תופשי<br>מג/ל | עכירות<br>NTU |
|----------------|-----------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|---------------|
| 2017/04/003059 | רשת<br>NW00005824<br>שכונה צפוןית                   | ת. דיגום 23/04/2017  | <1                       | 0.4                | 0.4           |
| 2017/04/003060 | רשת<br>NW00005727<br>תחנה לבריאות<br>המשפחה א.      | ת. דיגום 23/04/2017  | <1                       | 0.4                | 0.4           |
| 2017/04/003061 | רשת<br>NW00005821<br>תחנת דלק סגול<br>בשכונת אל חלה | ת. דיגום 23/04/2017  | <1                       | 0.5                | 0.4           |
| 2017/04/003062 | רשת<br>NW00005640<br>כיכר אבו דאגר                  | ת. דיגום 23/04/2017  | <1                       | 0.4                | 0.4           |
| 2017/04/003063 | רשת<br>NW00005908<br>שכונת המגרשים ליד<br>חטב       | ת. דיגום: 23/04/2017 | <1                       | 0.4                | 0.2           |
| 2017/04/003064 | רשת<br>NW00005822<br>קופת לאומית                    | ת. דיגום: 23/04/2017 | <1                       | 0.5                | 1.0           |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של מחלקת המעבדות  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 14 07 2014



**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור  
מחלקת למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור חיפה  
The District Public Health Laboratory Haifa

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 13

2017/688

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

מנ"ר אל-כרום

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום                                   | הערה               | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | כלור חופשי<br>מג/ל | עכירות<br>NTU |
|----------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------|
| 2017/04/001065 | רשת<br>NW00006441<br>ליד מועצה מקומית         | ת דיגום 02/04/2017 | <1                       | 0.5                | 0.6           |
| 2017/04/001066 | רשת<br>NW00006450<br>כניסה מערבית עוני        | ת דיגום 02/04/2017 | <1                       | 0.4                | 0.6           |
| 2017/04/001067 | רשת<br>NW00006445<br>ביס א-סאלם               | ת דיגום 02/04/2017 | <1                       | 0.4                | 0.8           |
| 2017/04/001068 | רשת<br>NW00006449<br>ביס אל מותנבי            | ת דיגום 02/04/2017 | <1                       | 0.5                | 1.0           |
| 2017/04/001069 | רשת<br>NW00006448<br>שכונה מזרחית כביש<br>נחף | ת דיגום 02/04/2017 | <1                       | 0.5                | 1.0           |
| 2017/04/001070 | רשת<br>NW00006447<br>ליד בריכת 1000 קוב       | ת דיגום 02/04/2017 | <1                       | 0.4                | 0.9           |
| 2017/04/002754 | רשת<br>NW00006441<br>ליד מועצה מקומית         | ת דיגום 19/04/2017 | <1                       | 0.5                | 0.4           |
| 2017/04/002755 | רשת<br>NW00006449<br>ביס אל מותנבי            | ת דיגום 19/04/2017 | <1                       | 0.5                | 0.9           |
| 2017/04/002756 | רשת<br>NW00006448<br>שכונה מזרחית כביש<br>נחף | ת דיגום 19/04/2017 | <1                       | 0.5                | 0.9           |
| 2017/04/002757 | רשת<br>NW00006447<br>ליד בריכת 1000 קוב       | ת דיגום 19/04/2017 | <1                       | 0.5                | 0.6           |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של מחלקת המעבדות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 14.07.2014



**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור חיפה  
The District Public Health Laboratory Haifa

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מִסְמָר 13

2017/688

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

מג'ד אל-כרם

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום                                   | הערה               | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | כלור חופשי<br>מג/ל | עכירות<br>NTU |
|----------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------|
| 2017/04/002758 | רשת<br>NW00006445<br>ביס א-סאלם               | ת דיגום 19/04/2017 | <1                       | 0.5                | 0.7           |
| 2017/04/002759 | רשת<br>NW00006450<br>כניסה מערבית עוני        | ת דיגום 19/04/2017 | <1                       | 0.5                | 1.0           |
| 2017/04/004178 | רשת<br>NW00006450<br>כניסה מערבית עוני        | ת דיגום 30/04/2017 | <1                       | 0.5                | 0.4           |
| 2017/04/004179 | רשת<br>NW00006445<br>ביס א-סאלם               | ת דיגום 30/04/2017 | <1                       | 0.4                | 0.5           |
| 2017/04/004180 | רשת<br>NW00006447<br>ליד בריכת 1000 קוב       | ת דיגום 30/04/2017 | <1                       | 0.5                | 0.5           |
| 2017/04/004181 | רשת<br>NW00006441<br>ליד מועצה מקומית         | ת דיגום 30/04/2017 | <1                       | 0.5                | 0.9           |
| 2017/04/004182 | רשת<br>NW00006449<br>ביס אל מותנבי            | ת דיגום 30/04/2017 | <1                       | 0.5                | 0.4           |
| 2017/04/004183 | רשת<br>NW00006448<br>שכונה מזרחית כביש<br>נחף | ת דיגום 30/04/2017 | <1                       | 0.5                | 0.4           |

8

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של מחלקת המעבדות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.  
תאריך עדכון תבנית 14 07 2014



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור חיפה  
The District Public Health Laboratory Haifa

מעבדת  
הבריאות  
למיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 13

2017/588

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נתן

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום                                      | הערה               | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | כלור חופשי<br>מג/ל | עכירות<br>NTU |
|----------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------|
| 2017/04/001059 | רשת<br>NW00005810<br>שכונת דרומית ליד כביש<br>85 | ת דיגום 02/04/2017 | <1                       | 0.5                | 0.6           |
| 2017/04/001060 | רשת<br>NW00005641<br>ליד בי"ס סעיד סעיד          | ת דיגום 02/04/2017 | <1                       | 0.3                | 0.6           |
| 2017/04/001061 | רשת<br>NW00005818<br>מסגד ישן                    | ת דיגום 02/04/2017 | <1                       | 0.5                | 0.5           |
| 2017/04/001062 | רשת<br>NW00005642<br>יציאה מהבריכה               | ת דיגום 02/04/2017 | <1                       | 0.5                | 0.4           |
| 2017/04/001063 | רשת<br>NW00005819<br>שכונת המגרשים               | ת דיגום 02/04/2017 | <1                       | 0.3                | 0.3           |
| 2017/04/001064 | רשת<br>NW00005817<br>פארק ליד בי"ס אל עין        | ת דיגום 02/04/2017 | <1                       | 0.3                | 0.3           |
| 2017/04/002760 | רשת<br>NW00005817<br>פארק ליד בי"ס אל עין        | ת דיגום 19/04/2017 | <1                       | 0.4                | 0.5           |
| 2017/04/002761 | רשת<br>NW00005641<br>ליד בי"ס סעיד סעיד          | ת דיגום 19/04/2017 | <1                       | 0.5                | 0.4           |
| 2017/04/002762 | רשת<br>NW00005819<br>שכונת המגרשים               | ת דיגום 19/04/2017 | <1                       | 0.3                | 0.58          |
| 2017/04/002763 | רשת<br>NW00005642<br>יציאה מהבריכה               | ת דיגום 19/04/2017 | <1                       | 0.5                | 0.6           |

התוצאות מתייחסות לפרט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הכוללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות רהנרה של מחלקת המעבדות  
יש להתאים למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 14.07.2014



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור חיפה  
The District Public Health Laboratory Haifa

משרד  
הבריאות  
נחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 9 מתוך 13

2017/688

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

נחפ

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום                                      | הערה               | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | כלור חופשי<br>מג/ל | עכירות<br>NTU |
|----------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------|
| 2017/04/002764 | רשת<br>NW00005810<br>שכונה דרומית ליד כביש<br>85 | ת דיגום 19/04/2017 | <1                       | 0.5                | 0.8           |
| 2017/04/002765 | רשת<br>NW00005818<br>מסגר ישן                    | ת דיגום 19/04/2017 | <1                       | 0.5                | 0.4           |
| 2017/04/004172 | רשת<br>NW00005810<br>שכונה דרומית ליד כביש<br>85 | ת דיגום 30/04/2017 | <1                       | 0.5                | 0.7           |
| 2017/04/004173 | רשת<br>NW00005642<br>יציאה מהבריכה.              | ת דיגום 30/04/2017 | <1                       | 0.5                | 0.9           |
| 2017/04/004174 | רשת<br>NW00005841<br>ליד ב"ס סעיד סעיד           | ת דיגום 30/04/2017 | <1                       | 0.5                | 0.8           |
| 2017/04/004175 | רשת<br>NW00005819<br>שכונת המגרשים               | ת דיגום 30/04/2017 | <1                       | 0.3                | 0.9           |
| 2017/04/004176 | רשת<br>NW00005818<br>מסגר ישן                    | ת דיגום 30/04/2017 | <1                       | 0.5                | 0.4           |
| 2017/04/004177 | רשת<br>NW00005817<br>פארק ליד ב"ס אל עין         | ת דיגום 30/04/2017 | <1                       | 0.3                | 0.9           |

8

התוצאות מתייחסות לפרט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של מחלקת המעבדות.  
יש להתייחס למסמך כמלווא ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.  
תאריך עדכון תבנית 14.07.2014



שירותי בריאות הציבור  
מחלקת למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור חיפה  
The District Public Health Laboratory Haifa

מעבדת  
הבריאות  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 10 מתוך 13

2017/688

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

ס'ני

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום                                   | הערה               | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | כלור חופשי<br>מג/ל | עכירות<br>NTU |
|----------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------|
| 2017/04/002336 | רשת<br>NW00005698<br>כניסייה חדשה             | ת דיגום 09/04/2017 | <1                       | 0.5                | 0.5           |
| 2017/04/002337 | רשת<br>NW00005495<br>תחנה לבריאות<br>המשפחה ג | ת דיגום 09/04/2017 | <1                       | 0.5                | 0.7           |
| 2017/04/002338 | רשת<br>NW00005643<br>גן ילדים טרביה           | ת דיגום 09/04/2017 | <1                       | 0.5                | 0.5           |
| 2017/04/002339 | רשת<br>NW00005748<br>מסגד שכונת קסום צפון     | ת דיגום 09/04/2017 | <1                       | 0.5                | 0.5           |
| 2017/04/002340 | רשת<br>NW00005645<br>כביש ואדי אלעין          | ת דיגום 09/04/2017 | <1                       | 0.4                | 0.4           |
| 2017/04/002341 | רשת<br>NW00005644<br>בי"ס אלביאן              | ת דיגום 09/04/2017 | <1                       | 0.4                | 0.4           |
| 2017/04/002342 | רשת<br>NW00005516<br>צומת בי"ס אלנג'אח        | ת דיגום 09/04/2017 | <1                       | 0.5                | 0.5           |
| 2017/04/003065 | רשת<br>NW00005748<br>מסגד שכונת קסום צפון     | ת דיגום 23/04/2017 | <1                       | 0.5                | 0.2           |
| 2017/04/003066 | רשת<br>NW00005645<br>כביש ואדי אלעין          | ת דיגום 23/04/2017 | <1                       | 0.5                | 0.6           |
| 2017/04/003067 | רשת<br>NW00005698<br>כניסייה חדשה             | ת דיגום 23/04/2017 | <1                       | 0.5                | 0.2           |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הכוללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של מחלקת המעבדות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.  
תאריך עדכון תבנית 14.07.2014



משרד  
הבריאות  
לחיים וריאליס יוחד

שירותי בריאות חציבור  
חמחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור חיפה  
The District Public Health Laboratory Haifa

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 11 מתוך 13

|                   |          |
|-------------------|----------|
| תעודת בדיקה מספר: | 2017/688 |
|-------------------|----------|

המשך דוח תוצאות

סח'ין

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום                                   | הערה               | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | כלור חופשי<br>מג/ל | עכירות<br>NTU |
|----------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------|
| 2017/04/003068 | רשת<br>NW00005644<br>בי"ס אלביאן              | ת דיגום 23/04/2017 | <1                       | 0.4                | 0.2           |
| 2017/04/003069 | רשת<br>NW00005643<br>בן ילדים טרביה           | ת דיגום 23/04/2017 | <1                       | 0.5                | 0.2           |
| 2017/04/003070 | רשת<br>NW00005516<br>צומת בי"ס אלנג'אח        | ת דיגום 23/04/2017 | <1                       | 0.5                | 0.5           |
| 2017/04/003071 | רשת<br>NW00005495<br>תחנה לבריאות<br>המשפחה ג | ת דיגום 23/04/2017 | <1                       | 0.5                | 0.7           |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת מצעו בהתאם לדרישות ההכרה של מחלקת המעבדות  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 14.07 2014



**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור  
חמחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור חיפה  
The District Public Health Laboratory Haifa

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 12 מתוך 13

2017/688

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

עראבה

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום                                  | הערה               | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | כלור חופשי<br>מב/ל | עכירות<br>NTU |
|----------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------|
| 2017/04/002343 | רשת<br>NW00006412<br>כינר הילון              | ת דיגום 09/04/2017 | <1                       | 0.4                | 0.5           |
| 2017/04/002344 | רשת<br>NW00006414<br>כינר ראשי-מול קפרון     | ת דיגום 09/04/2017 | <1                       | 0.4                | 0.5           |
| 2017/04/002345 | רשת<br>NW00006446<br>ליד בית מרקחת<br>מוסטפא | ת דיגום 09/04/2017 | <1                       | 0.5                | 0.3           |
| 2017/04/002346 | רשת<br>NW00006428<br>כאמל תוסין              | ת דיגום 09/04/2017 | <1                       | 0.3                | 0.3           |
| 2017/04/002347 | רשת<br>NW00006411<br>שכונה מערבית            | ת דיגום 09/04/2017 | <1                       | 0.3                | 0.4           |
| 2017/04/002348 | רשת<br>NW00006487<br>כביש אלבטוף             | ת דיגום 09/04/2017 | <1                       | 0.5                | 0.4           |
| 2017/04/003053 | רשת<br>NW00006446<br>ליד בית מרקחת<br>מוסטפא | ת דיגום 23/04/2017 | <1                       | 0.5                | 0.3           |
| 2017/04/003054 | רשת<br>NW00006411<br>שכונה מערבית            | ת דיגום 23/04/2017 | <1                       | 0.3                | 0.2           |
| 2017/04/003055 | רשת<br>NW00006414<br>כינר ראשי-מול קפרון     | ת דיגום 23/04/2017 | <1                       | 0.5                | 0.7           |
| 2017/04/003056 | רשת<br>NW00006412<br>כינר הילון              | ת דיגום 23/04/2017 | <1                       | 0.5                | 0.7           |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנוכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של מחלקת המעבדות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.  
תאריך עדכון תבנית 14.07.2014



שירותי בריאות הציבור  
המעבדה המחוזית לבריאות הציבור חיפה  
The District Public Health Laboratory Haifa

משרד  
הבריאות  
לביטול בריאות יוחר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 13 מתוך 13

2017/688

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

עראבה

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום                      | הערה               | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | כלור חופשי<br>מג/ל | עכירות<br>NTU |
|----------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------|
| 2017/04/003057 | רשת<br>NW00006437<br>כביש אלבטוף | ת.דיגום 23/04/2017 | <1                       | 0.4                | 0.4           |
| 2017/04/003058 | רשת<br>NW00006428<br>כאמל חוסין  | ת.דיגום 23/04/2017 | <1                       | 0.4                | 0.3           |

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

\*\*\* סוף דוח תוצאות \*\*\*

משרד הבריאות  
מעבדת הבריאות המחוזית  
המעבדה לבריאות הציבור  
ח.ד. 800 חיפה-31899  
טל: 04-817149 פקס: 04-817149

שם מאשר: זוהר קרן-צבי


תפקיד: עובד מעבדה

10

חתימת מעבדה

חתימת מאשר

התוצאות מת יחסות לפריט שנבדק בלבד  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של מחלקת המעבדות  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 14 07 2014



gov

09.05.2017

מאריך:

מסמכים - רישית  
לכרטיס גיוש בריאות: 04-6619724

### השבו חיוב לקוח

מסמך מסמך: 90598782

מסמך מסמך: 22588857

מסמך

מסמך מסמך: 500106950

מסמך מסמך: 09.05.2017

מסמך מסמך: 1 מחיר

מסמך מסמך: 97

מסמך מסמך: 514291574

מסמך מסמך: 20000465

מסמך מסמך: 3081000



מסמך מסמך: 100

מסמך מסמך: 514291574

מסמך מסמך: 20000465

מסמך מסמך: 3081000

מסמך מסמך: 100



מסמך מסמך: 09.05.17

מסמך מסמך: 255.00

מסמך מסמך: 85.00

מסמך מסמך: 255.00

מסמך מסמך: 255.00

מסמך מסמך: 10.05.2017

מסמך מסמך: 04-6619736

מסמך מסמך: 04-6619736


מסמך מסמך: 04-6619736

מסמך מסמך: 04-6619736

מסמך מסמך: 04-6619736

מסמך מסמך: 04-6619736

מסמך מסמך: 04-6619736



gov

09.05.2017

17/05

מס' תעודת זהות: 04-8619724  
שם: רותם רותם רותם

## השכונות ללוח

מס' תעודת זהות: 90598782  
מס' תעודת זהות: 22588857

מס' תעודת זהות: 500106950  
מס' תעודת זהות: 09.05.2017  
מס' תעודת זהות: 1  
מס' תעודת זהות: 1

משרד הבריאות  
לשכת הבריאות - מחוז חיפה

מס' תעודת זהות: 04-8619724  
מס' תעודת זהות: 22588857  
מס' תעודת זהות: 500106950  
מס' תעודת זהות: 09.05.2017  
מס' תעודת זהות: 1  
מס' תעודת זהות: 1

מס' תעודת זהות: 500106950  
מס' תעודת זהות: 09.05.2017  
מס' תעודת זהות: 1  
מס' תעודת זהות: 1

מס' תעודת זהות: 500106950  
מס' תעודת זהות: 09.05.2017  
מס' תעודת זהות: 1  
מס' תעודת זהות: 1

מס' תעודת זהות: 500106950  
מס' תעודת זהות: 09.05.2017  
מס' תעודת זהות: 1  
מס' תעודת זהות: 1

מס' תעודת זהות: 500106950  
מס' תעודת זהות: 09.05.2017  
מס' תעודת זהות: 1  
מס' תעודת זהות: 1

מס' תעודת זהות: 500106950  
מס' תעודת זהות: 09.05.2017  
מס' תעודת זהות: 1  
מס' תעודת זהות: 1

מס' תעודת זהות: 500106950  
מס' תעודת זהות: 09.05.2017  
מס' תעודת זהות: 1  
מס' תעודת זהות: 1

מס' תעודת זהות: 500106950  
מס' תעודת זהות: 09.05.2017  
מס' תעודת זהות: 1  
מס' תעודת זהות: 1

מס' תעודת זהות: 500106950  
מס' תעודת זהות: 09.05.2017  
מס' תעודת זהות: 1  
מס' תעודת זהות: 1

מס' תעודת זהות: 500106950  
מס' תעודת זהות: 09.05.2017  
מס' תעודת זהות: 1  
מס' תעודת זהות: 1

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

מעבדה מחוזית לבריאות הציבור חיפה

Public Health Laboratory Haifa

16 Haparsim St. P.O.B 800 Haifa

35055

מחבר הפרטים: ד"ר חיה, 800 חיפה, 35055

תוצאות בדיקות ביוטכנולוגיות

07/05/2017 תאריך הדפסה:

07/05/2017

עמוד 1 מתוך 1

לשכה: נפרד עכו

ספק: תאריך - מ"ה גליל

סח'ן: ישוב:

| הערות | דגם | אחוז מזהות | סטטוס | יחידות | תשובה | מרכיב בדיקה | פרמיל בדיקות | סטטוס דגימה | תאריך דגם  | מס. מעבדה      | שם נקודה              | קוד נקודה  | אחז |
|-------|-----|------------|-------|--------|-------|-------------|--------------|-------------|------------|----------------|-----------------------|------------|-----|
|       | גאר | 9.41       | תקין  | מקל    | 160   | F פלאוריד   | א            | תקין        | 23/04/2017 | 2017/04/000020 | תחנה לבריאות הציבור 2 | NW00008485 |     |

סח'ן דגימות לשלב: 1

סח'ן דגימות חריגות לשלב: 0

ספק: תאריך - מ"ה גליל

סח'ן דגימות לשלב: ישוב:

| הערות | דגם | אחוז מזהות | סטטוס | יחידות | תשובה | מרכיב בדיקה | פרמיל בדיקות | סטטוס דגימה | תאריך דגם  | מס. מעבדה      | שם נקודה | קוד נקודה  | אחז |
|-------|-----|------------|-------|--------|-------|-------------|--------------|-------------|------------|----------------|----------|------------|-----|
|       |     | 11.18      | תקין  | מקל    | 180   | F פלאוריד   | א            | תקין        | 23/04/2017 | 2017/04/000018 | מ"ה גליל | NW00005022 |     |

סח'ן דגימות לשלב: 1

סח'ן דגימות חריגות לשלב: 0

ספק: תאריך - מ"ה גליל

סח'ן דגימות לשלב: ערארה: ישוב:

| הערות | דגם | אחוז מזהות | סטטוס | יחידות | תשובה | מרכיב בדיקה | פרמיל בדיקות | סטטוס דגימה | תאריך דגם  | מס. מעבדה      | שם נקודה     | קוד נקודה  | אחז |
|-------|-----|------------|-------|--------|-------|-------------|--------------|-------------|------------|----------------|--------------|------------|-----|
|       | גאר | 11.76      | תקין  | מקל    | 200   | F פלאוריד   | א            | תקין        | 23/04/2017 | 2017/04/000019 | שכונת מערבית | NW00008411 |     |

סח'ן דגימות לשלב: 1


סח'ן דגימות חריגות לשלב: 0

סח'ן דגימות לשלב: 3

סח'ן דגימות חריגות לשלב: 0

סח'ן דגימות לשלב: 3

סח'ן דגימות חריגות לשלב: 0



gov  
משרד המבחן

## חשבון חיוב לקוח

13.06.2017

מס' המסמך החשבונאי: 90607682  
מס' הזמנה: 22597701


מקור

מס' מלכ"ר: 500106950  
תאריך רישום: 13.06.2017  
דף מס': 1 מתוך 1

מבדוק: מים - כימיה  
סלפון לברורים בנושא בדיקות: 04-8619724


שם לקוח:   
והביוב האזורי  
מס' חזרה:   
מספרכם:   
רחוב ומס':   
מיקוד:   
עיר:   
מי רגליל - תאגיד המים  
514291574  
20000465  
סח'נין  
3081000  
סח'נין

14.5.17 בד' פלאוריד

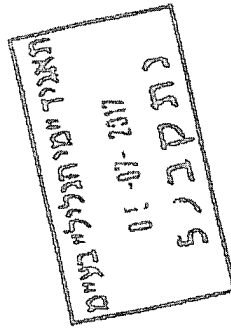

| מס' שורה | מק"ט    | תיאור                                | ת. קבלת שירות | מס התחייבות | מס מדבקה | שם הנדבך | ת"ז | יח' העריף - מסומצע | סכום   |
|----------|---------|--------------------------------------|---------------|-------------|----------|----------|-----|--------------------|--------|
| 000010   | 7100348 | בד' פלאוריד במים באמצעות ספקטרוטומטר | 13.06.17      |             |          |          |     | 4 85.00            | 340.00 |

סה"כ לתשלום 340.00

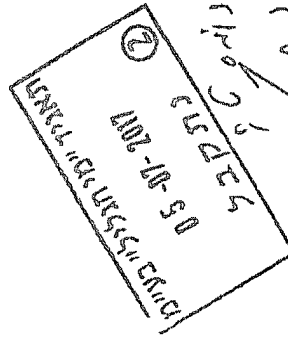

לתשלום עד תאריך: 14.06.2017  
מטבע חשבון: שקל חדש  
לברורים נא לפנות ל חרלין סעיד-בנאה בטלפון 04-8619736.  
פטור מלא מנכ"ר מס' במקור.  
ש"ס לב פייגור בתשלום יגור חיוב בריבית והצמדה.  
אפשרויות לתשלום:  
בהחזאה לפקודת לשכת הבריאות חיפה  
מספר סילוקין מס' 9829802418

בכבוד רב,  
מחוז בריאות חיפה

קריית הממשלה, שד' פלי"ם 15 א, חיפה מיקוד 3100702, ח"ד 800  
טל' 04-8633111 פקס 04-8633006 חתוקה גוב'ת: טל' 04-8633087 פקס 04-8632946