


הערות:

1. תנוחה - ראה גליונות 21-126-33/01-05
2. יש להניח הצינור לפי הגובה האבסולוטי של תחתית הצינור המצויין בחתך לאורך.

2	עודנו לפי טופס בקרה מנת"י בתאריך 20.11.24	12.01.25	ריא"י
1	רוספת מימון קווי מים	27.03.24	ויקטוריה
שניו מסי	חאריד SIGNATURE	עודנו קיני DATE	חתימה



רעיון	מתכנן	כביצוע	חאריד
12.03.2023	19.12.2024		
PROJECT NAME			
דיר חנא מתחם G הנחת קווי ביוב			
PREPARED FOR:			
תאגיד מי הגליל בע"מ			
SUBJECT OF DRAWING			
חזתים לאורך 4			
מס' פרויקט			
21-126-33	מס' הגיוון	טבין	21126101.DWG
תאריך			
12.03.2023	DATE	קנין	1:100 / 1:1000
תכנון			
ויקטוריה	שמש	ויקטוריה	ראדי
ראדי מסארוה מהנדסים יועצים בע"מ			
הנדסת מים, ביוב וניקוז			
כביש מס' 444, בניין מזמ, טיבה 4040000			
מס: 7026070-074, פקס: 7026070-15374			
office@radim-eng.co.il			

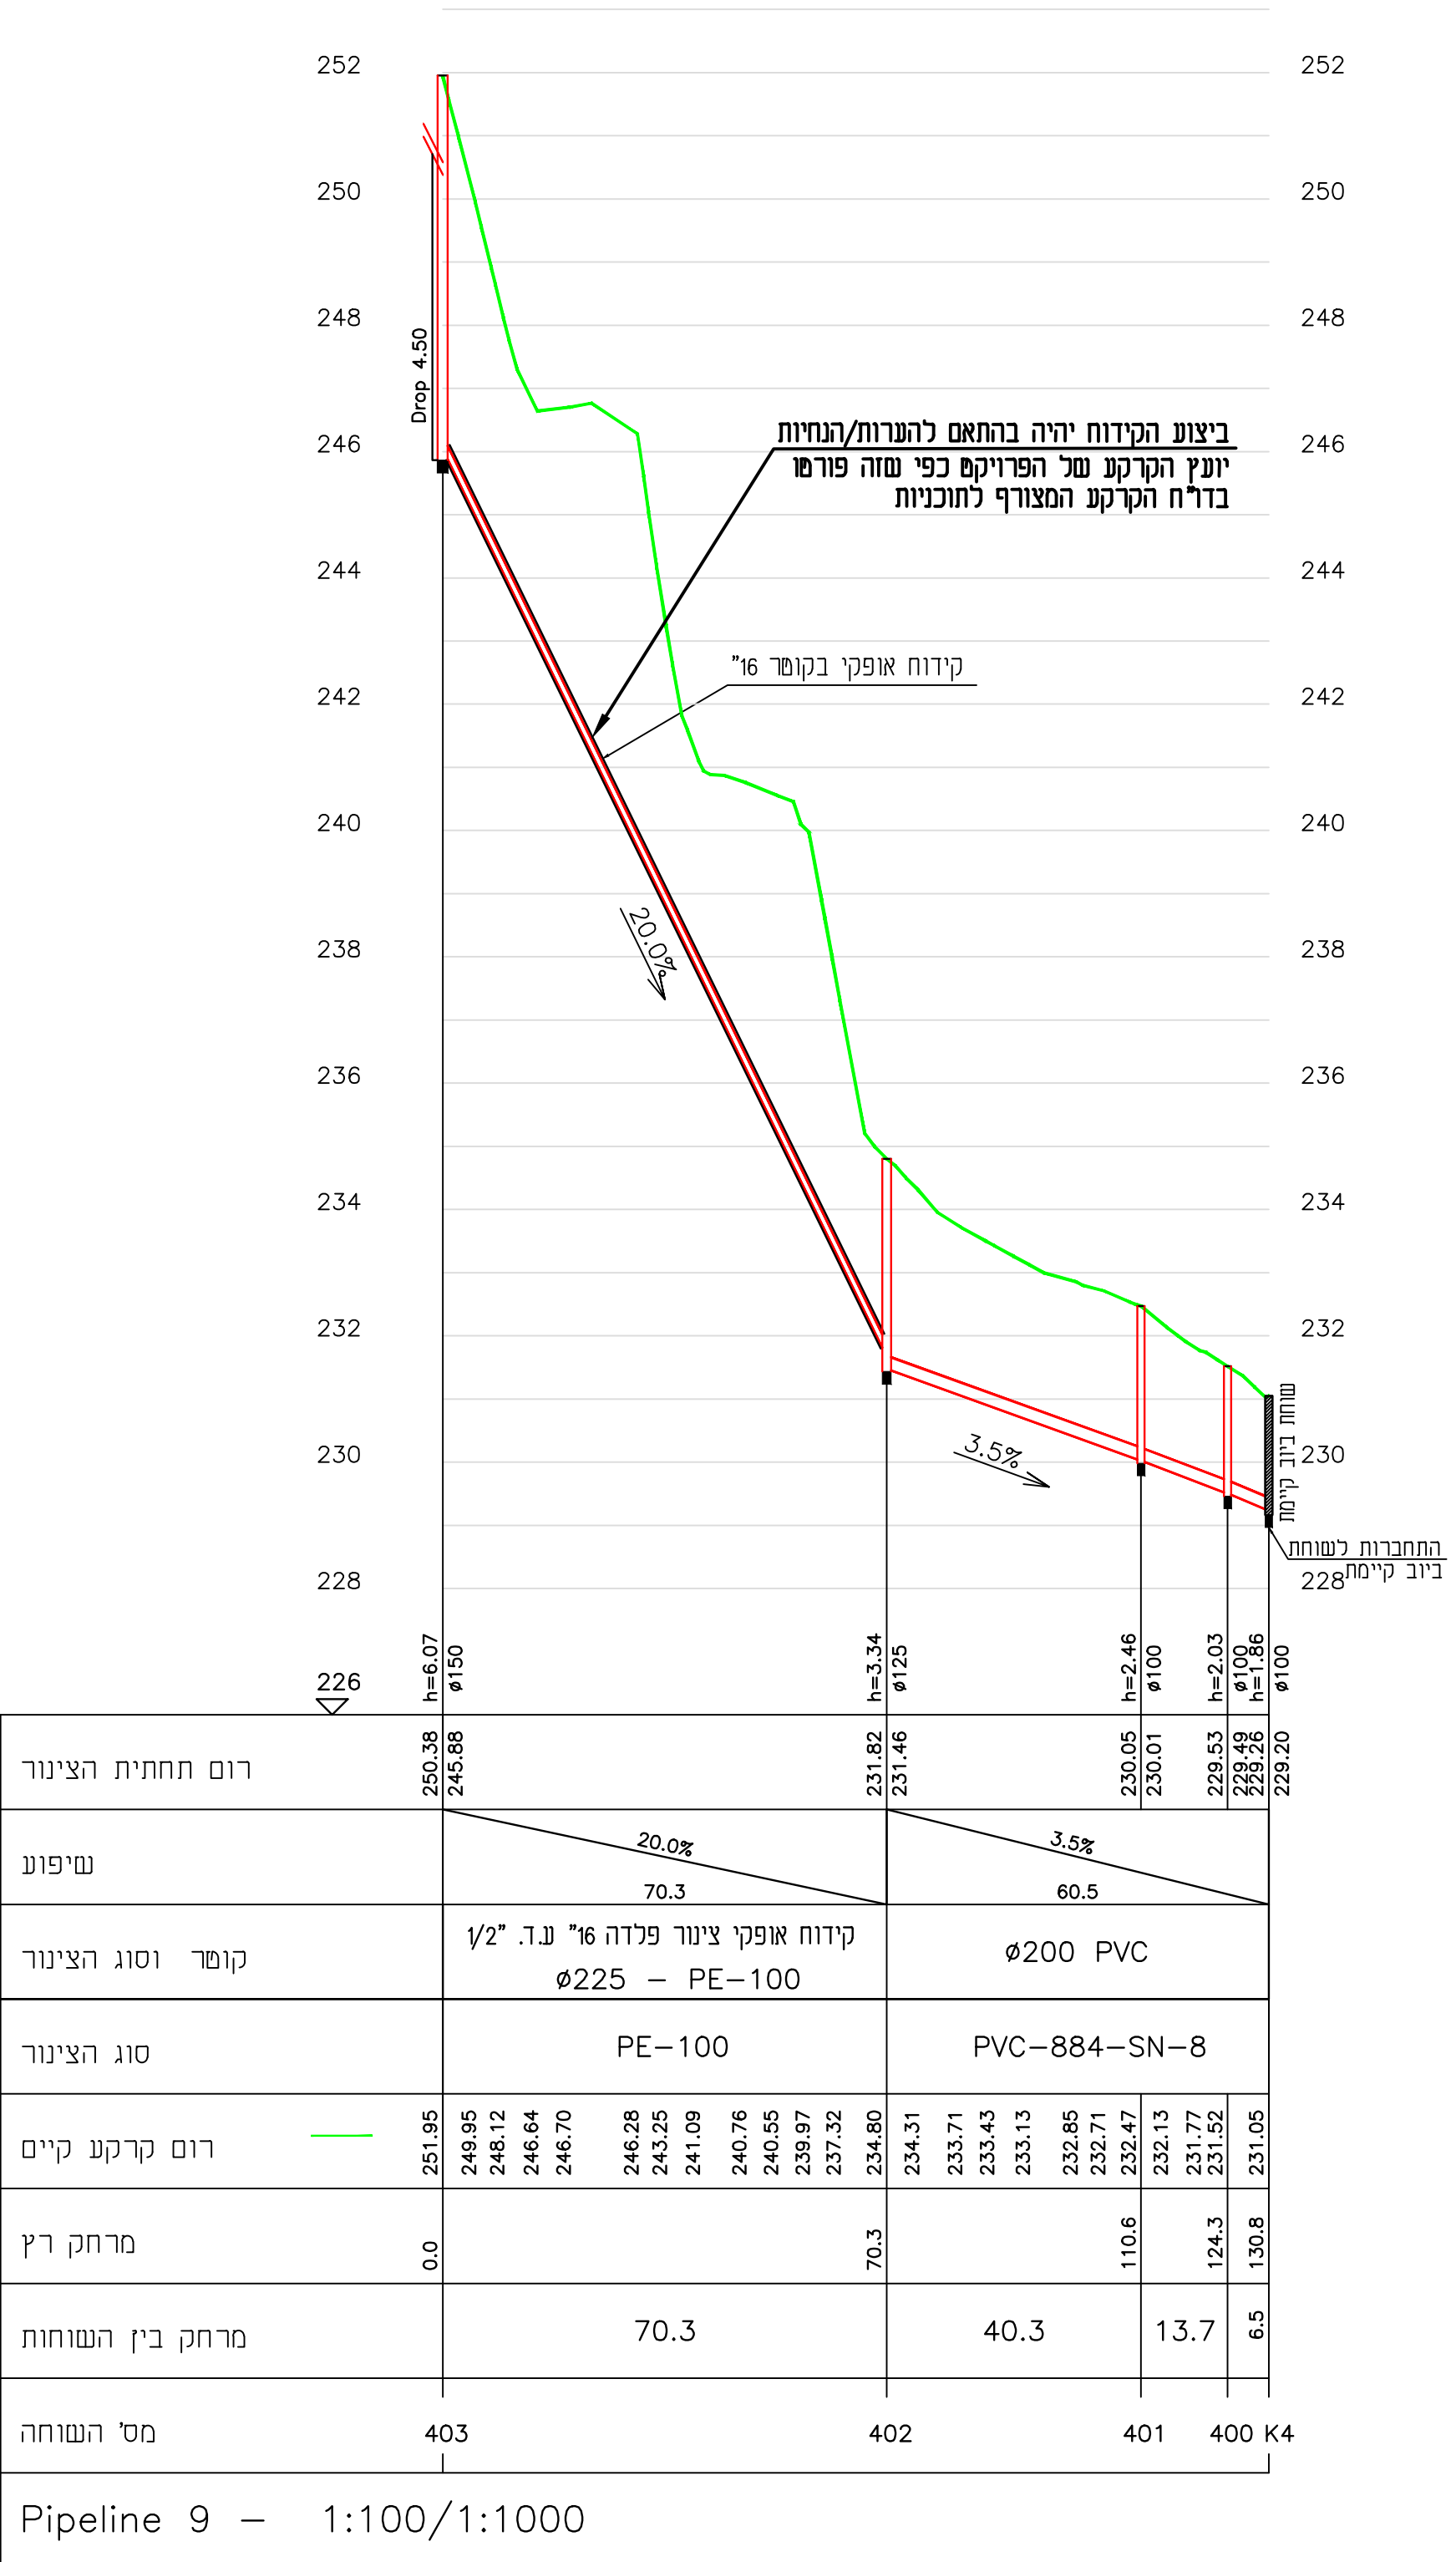

רום תחתית הצינור	277.07	276.57	275.70	274.56	273.67	272.24	271.12	270.92	270.54	270.52	270.44	270.36	270.35	270.19	269.99	269.53	268.89
שיפוע	21.7	7.5%	1.5%	0.7%	0.7%	0.7%	0.7%	0.7%	0.7%	0.7%	0.7%	0.7%	0.7%	0.7%	0.7%	0.7%	0.7%
קוטר וסוג הצינור	ø200 PVC-884-SN-8																
סוג הצינור	PVC-884-SN-8																
רום קרקע מתוכנן	278.56	278.18	278.65	278.78	278.44	278.81	279.17	279.09	279.01	279.04	279.04	279.04	279.04	279.04	279.04	279.04	279.04
רום קרקע קיים	278.56	278.18	278.65	278.78	278.44	278.81	279.17	279.09	279.01	279.04	279.04	279.04	279.04	279.04	279.04	279.04	279.04
מרחק רץ	0.0	21.7	21.7	21.7	21.7	21.7	21.7	21.7	21.7	21.7	21.7	21.7	21.7	21.7	21.7	21.7	21.7
מרחק בין השוחות	423	422	421	420	419	418	417	416	415	414	413	412	411	410	409	408	407
מס' השוחה	423	422	421	420	419	418	417	416	415	414	413	412	411	410	409	408	407
Pipeline 12 - 1:100/1:1000																	

