


κ - κ ΤΠΠ

1. d_1, d_2 – קוטר הצנורות
 A – רום תחתית השושה
 B – רום פני הריצוף או הכביש
 C – רום פני הקרקע
 H – העומק הנמקרב של השושה


2. קוטר השושים ϕ יקבע לפי עומק השושה בהתאם לטבלה להלן
 אלא אם יצוין אחרת בחתך לאורך

קוטר שוחה מ"מ	קוטר שוחה מ"מ	עומק שוחה מ"מ
50	80	עד 1.25
60	100	1.26-2.75
60	125	2.76-3.75
60	150	מעל 3.75

3. שכי' וירידיה יעזבו קצת בעת יצאתה תחילת הירח והחשון
4. בשעות המתקנות בשם חשון היום מגדלת יצאה בתוך תחילת ב'ביחור
5. ויהי ע"פ ימי המסכה ויבטל 30 ס"מ בשעות המתקנות מהדרכו א
6. כביש יצאה ויבטל 30 ס"מ בשעת חמור.
7. אם יא' אח' יצא תוך ישיפת המפל' בשלח' היום ישיפתו אה' א' ויבטל 30 ס"מ בשעות היום ויבטל 30 ס"מ בשעות המפל' כי המזג השמימי.
8. אה' תחילת יציאת הירח תבטל השמיית' ישיש כ' כיוון תחת תחילת השמיית
9. בתחילת יצאת הירח (ירק' א' מדג' "כובע" יבטלו ר' כאשר השעה בולטת מעל ימי המדג'.
10. תחילת יצאתה מעל תוואי מוסד

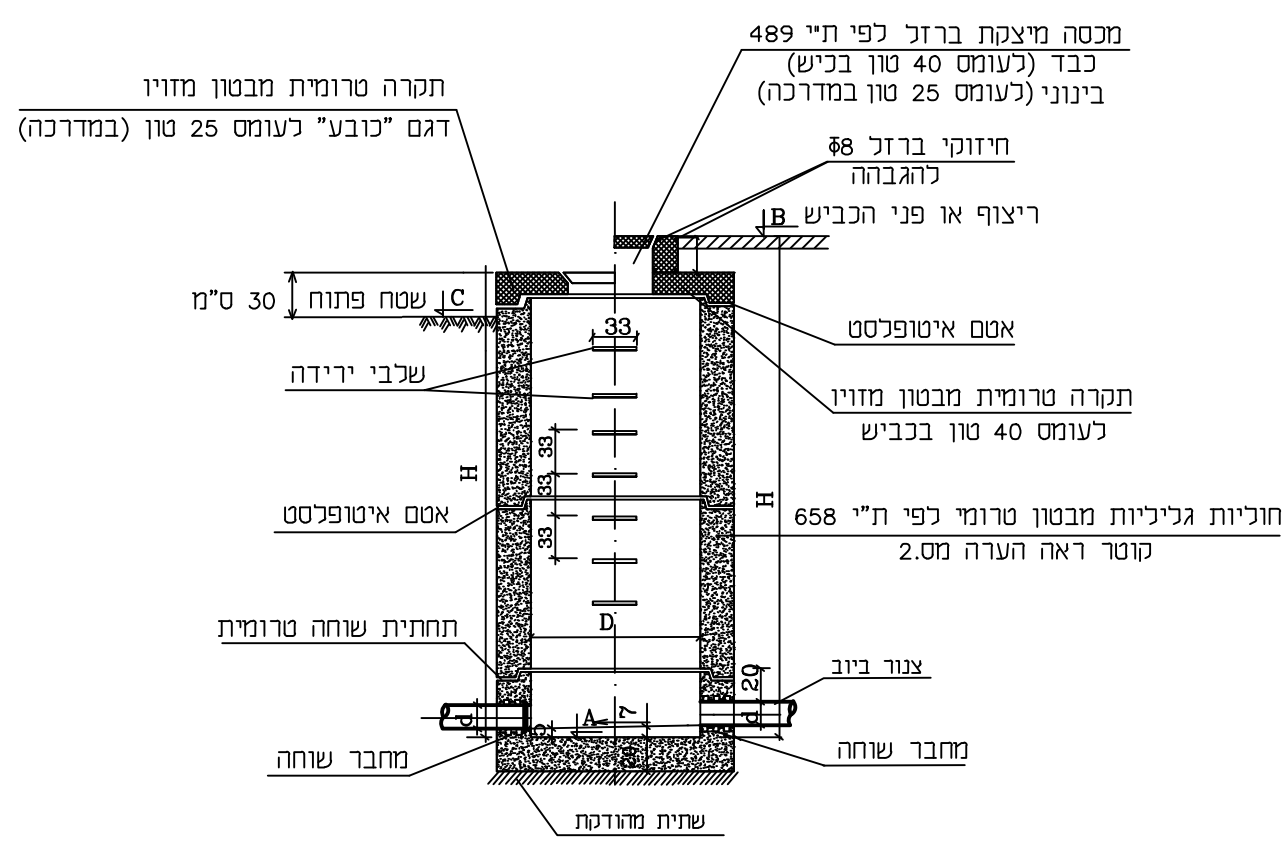


פרטי עיבוד תעלות - מבט על

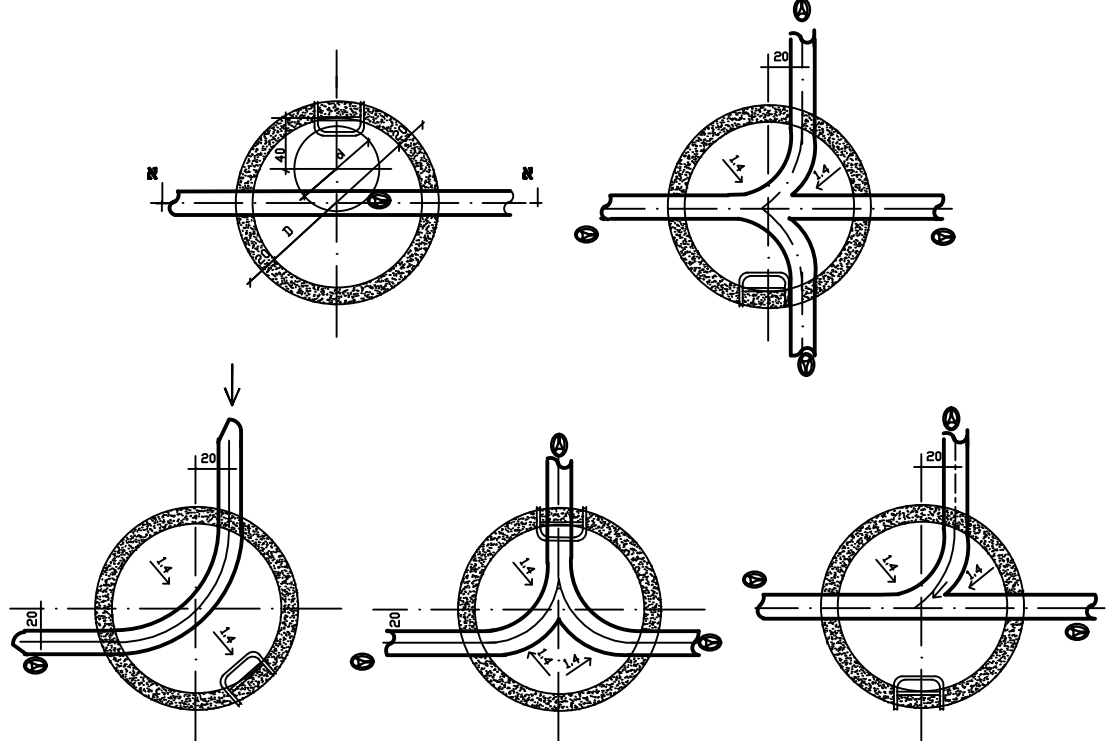


05 'ט' 1975

**P.V.C. להתחברות צנור
לתא ביקורת קיים**

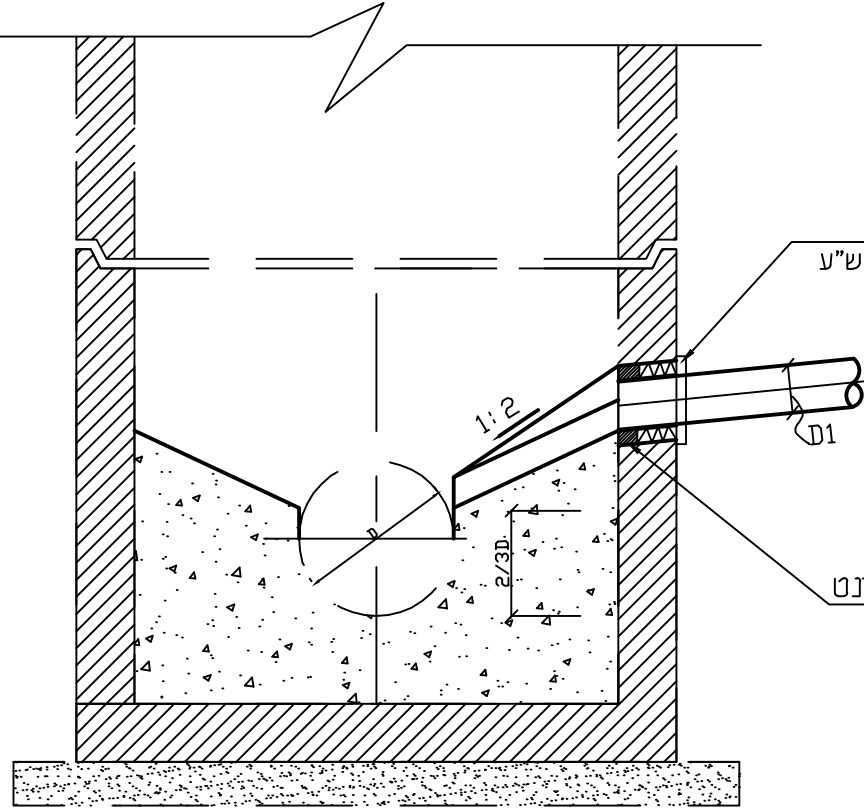


פרט מס' 6 - הכנה או חיבור למגרש

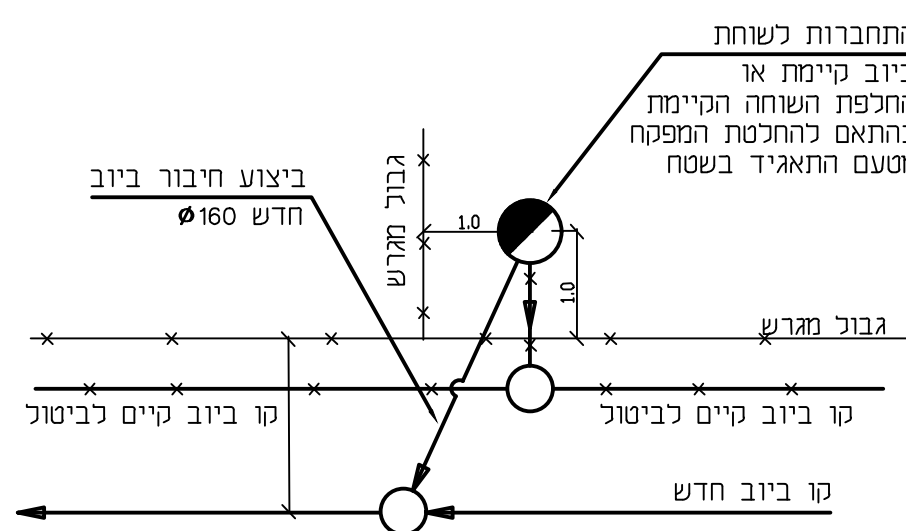


7 פרט מס' 7


זילוי חוזר - תאים

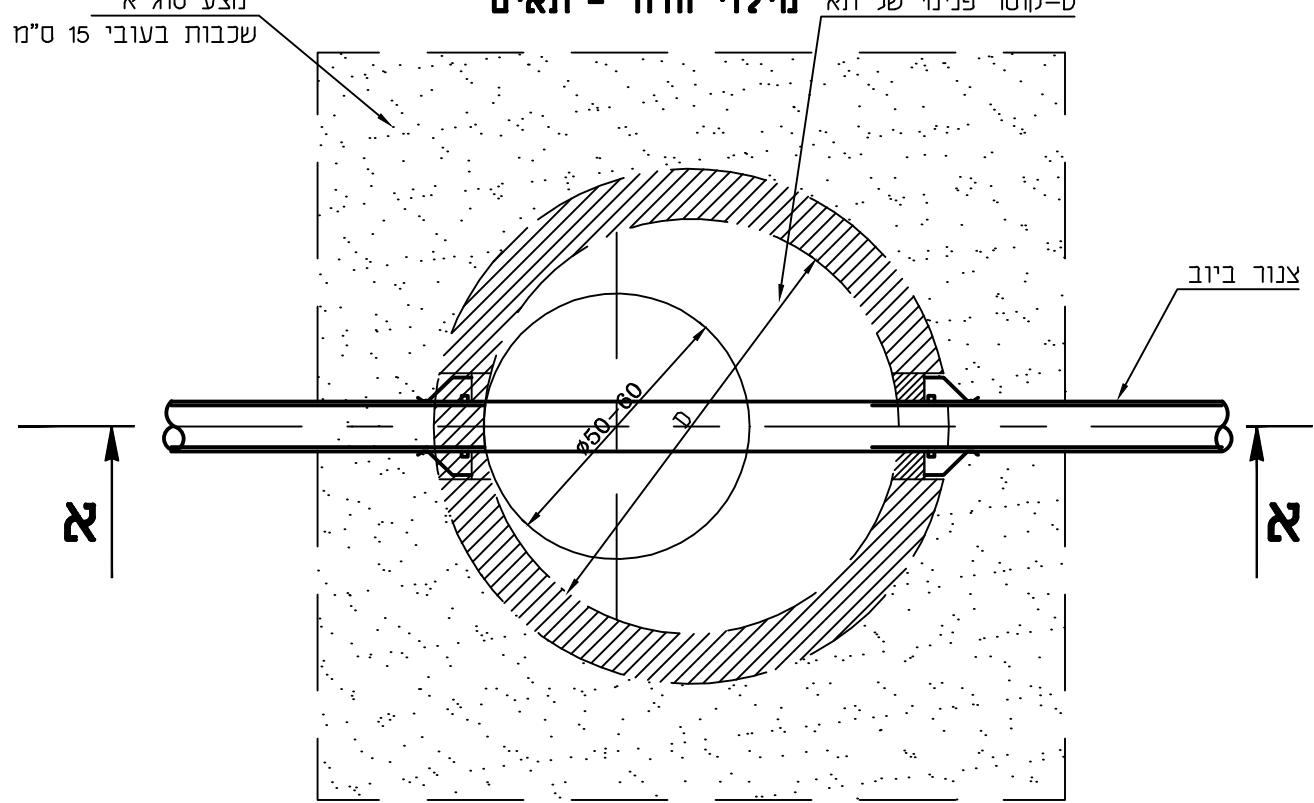


תוכנית

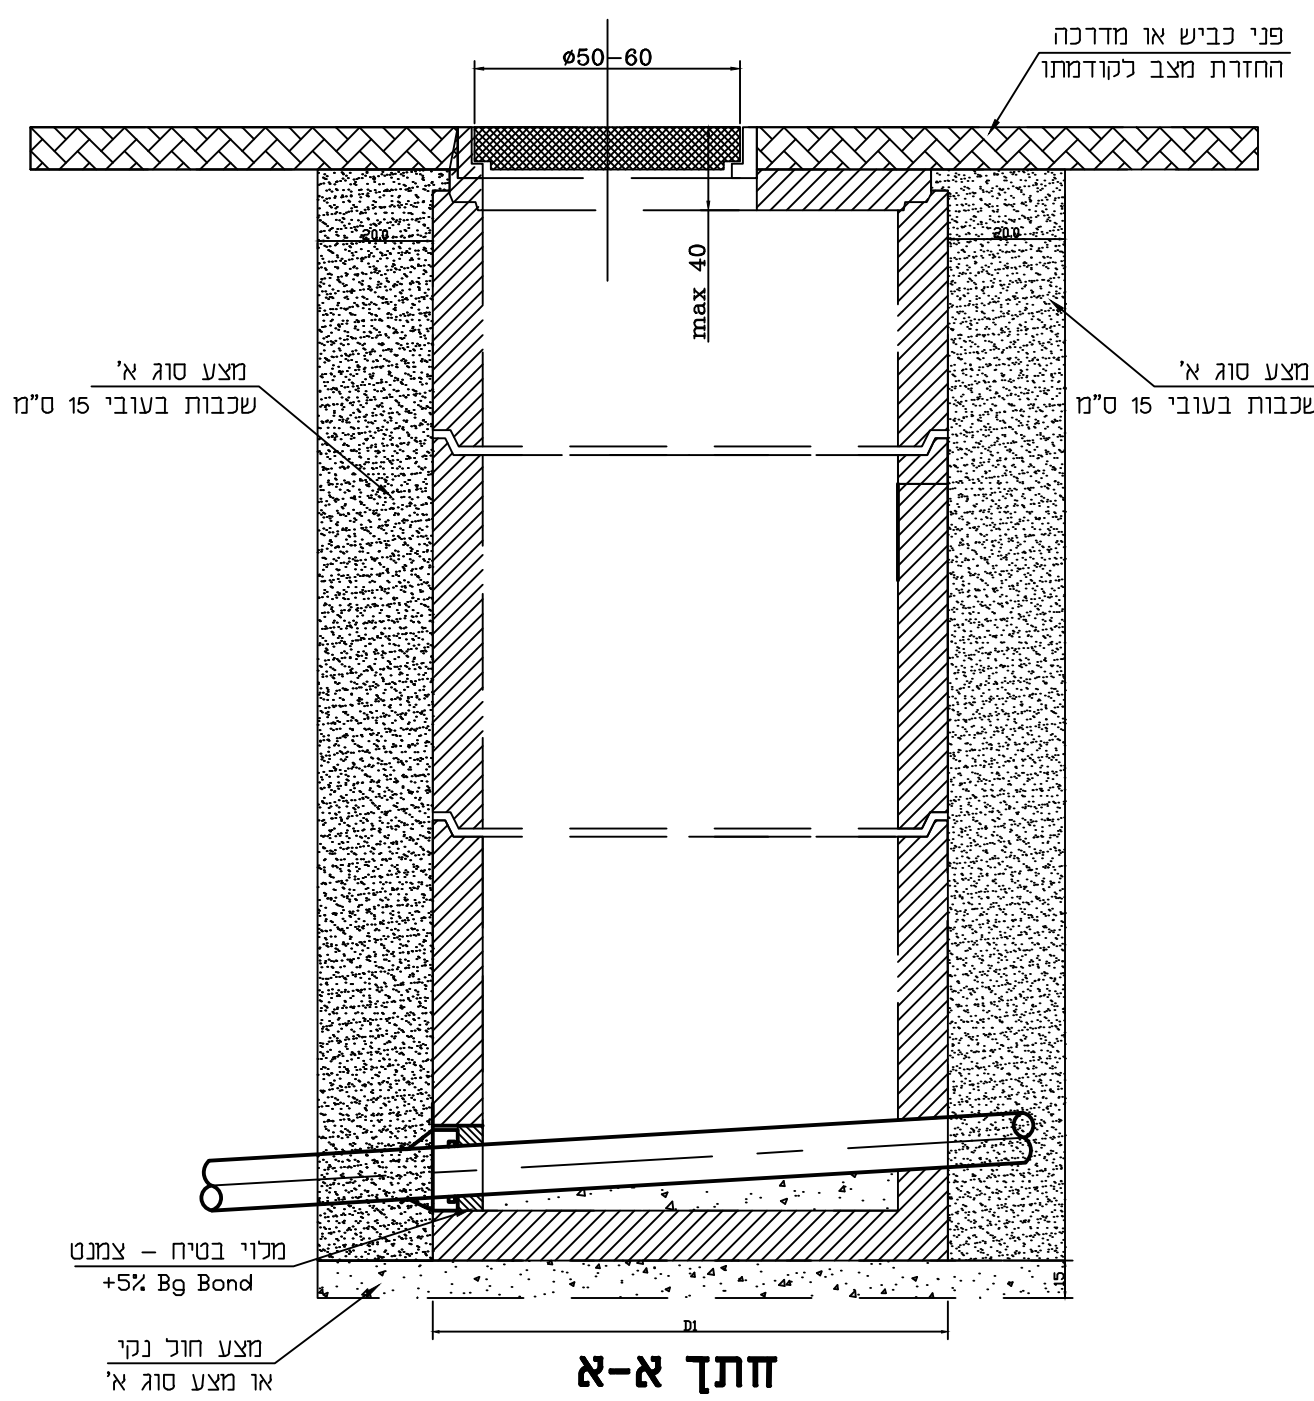

פרט מס' 4 - מפל ביוב חיצוני

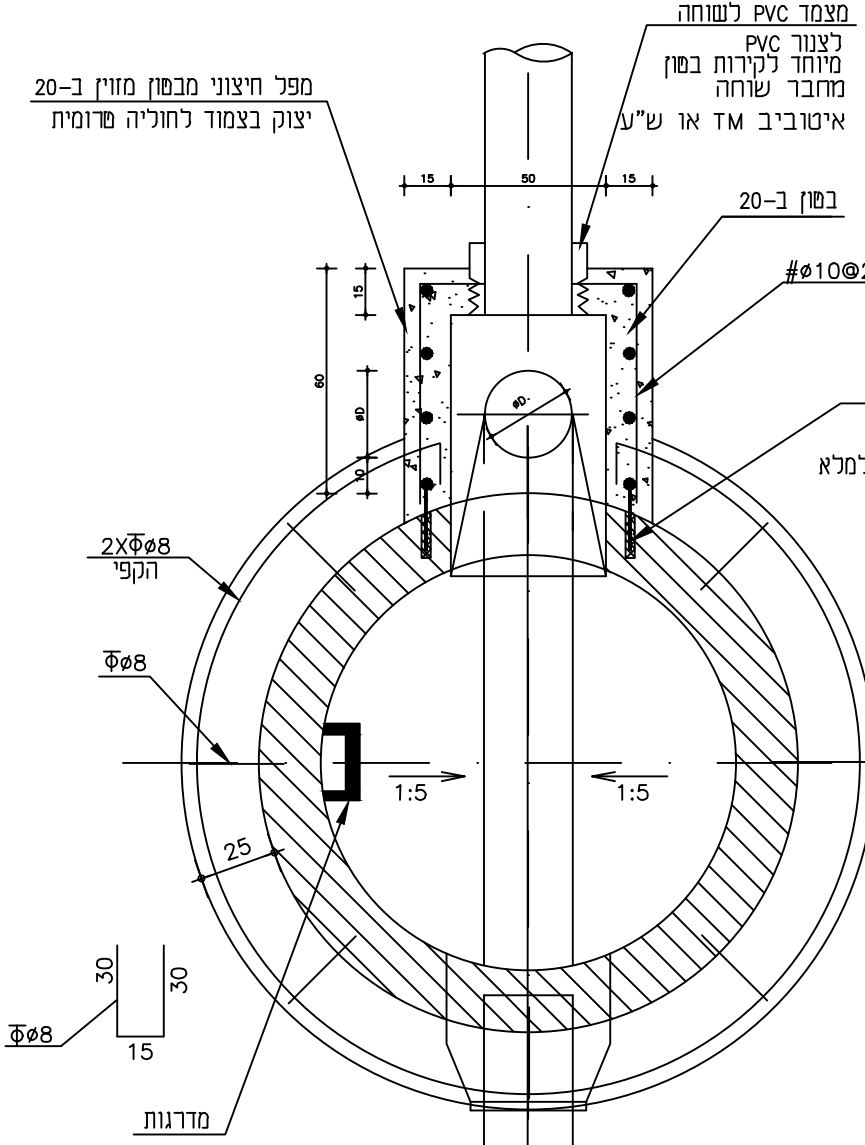


D-D 777

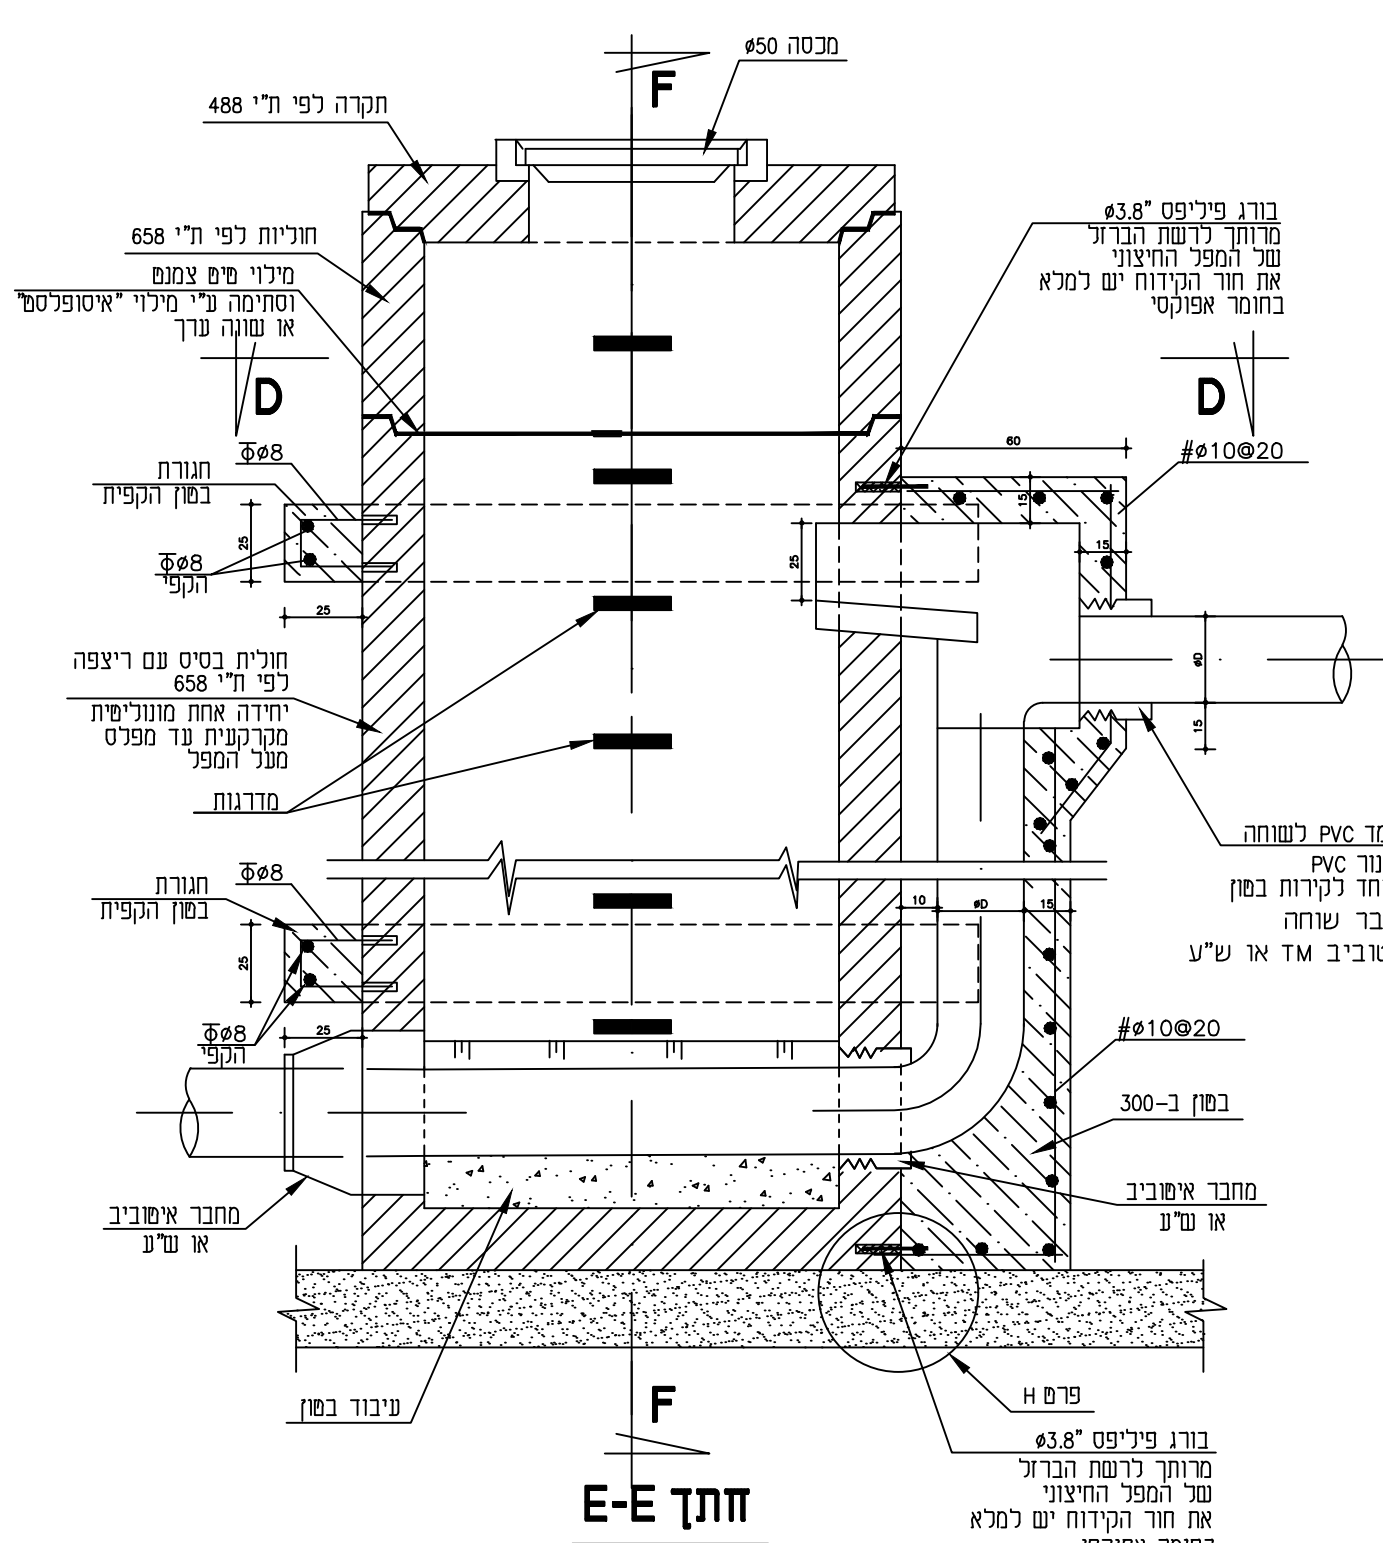

פרט מס' 1


מילוי תעלות

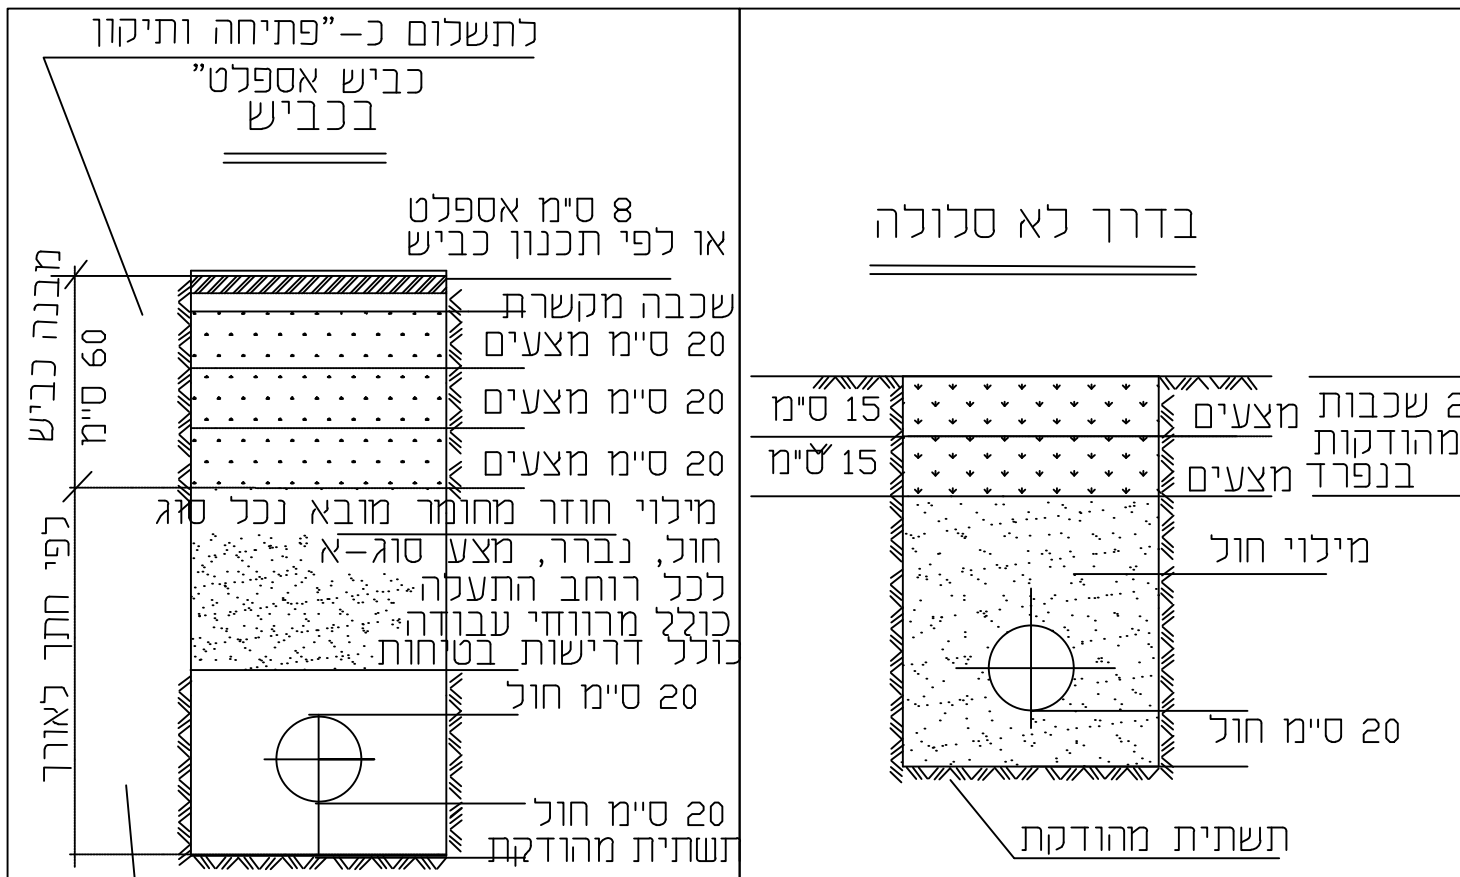

לתשלום כ- "אספקה והנחת

- צינור מים או ביוב או קו סניקור
תוכו נחשבת במחנה
1. במחצית הצנור מצע חול 20 ס"מ
מספיק חול מעל צינור בעובי 20 ס"מ
 2. צינור חרוץ מכל חומר (מבוא או חול)
ללא ריבוב התעלה סליל מלא הניבודה
ורדיוסות בצינור בש תחתית מנבה כביש קיים
או עד 60 ס"מ דפני אספלט
 3. צינור צעם מהרוקדים בשגבות
20 ס"מ כול מרוקדים בפור
98% מרוקדים א.מ.ה.ר.
 4. שגבת משה
 5. שגבות אספלט בעובי כולל 8-10 ס"מ (5-3+)
- ה ע ר ת
מנבה יחד שגבות אספלט יחד
כפי תכנון כביש


מדרכה עם צפוי אספלט

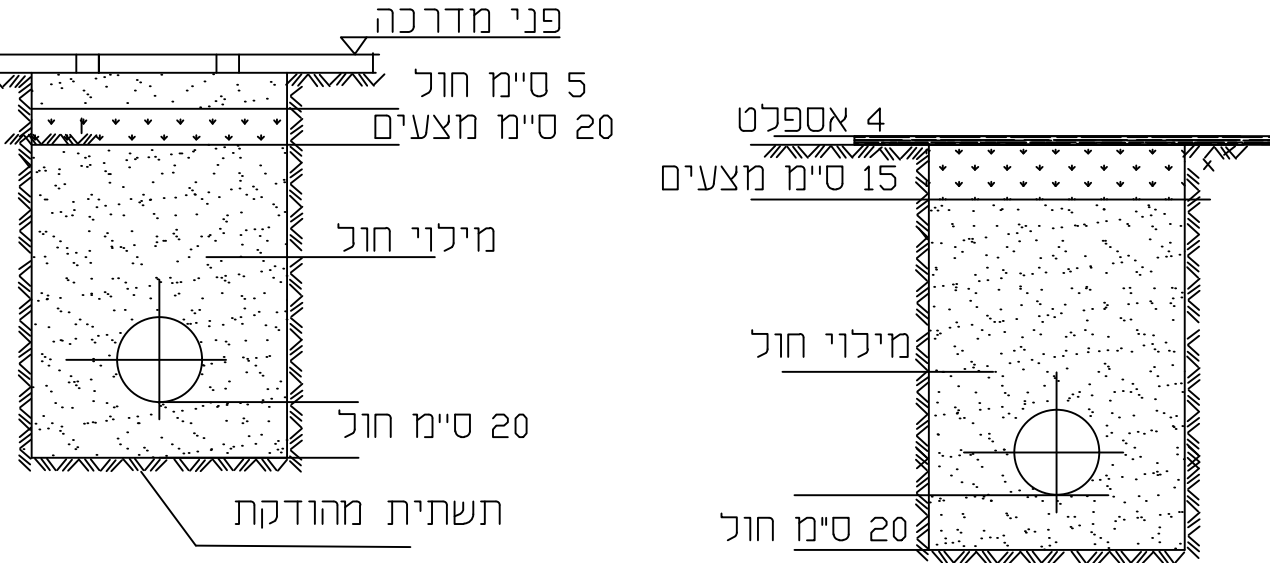


תוכן המילוי בתעלה

1. בתחיתית הגנור מצע חול 20 ס"מ
2. מ"יו: חול מורסרס מ"צ ככל רוח
תהלה עד לגובה 15 ס"מ מתחת שכבת האספלט
3. שכבת צמ"ס 15 ס"מ מודולת
עד: 98 מ"ר ד"ר א.ט.מ.ר.
4. שכבת אספלט עובי 4 ס"מ
מודולת וברור

פרט מס' 3 - מפל ביוב פנימי

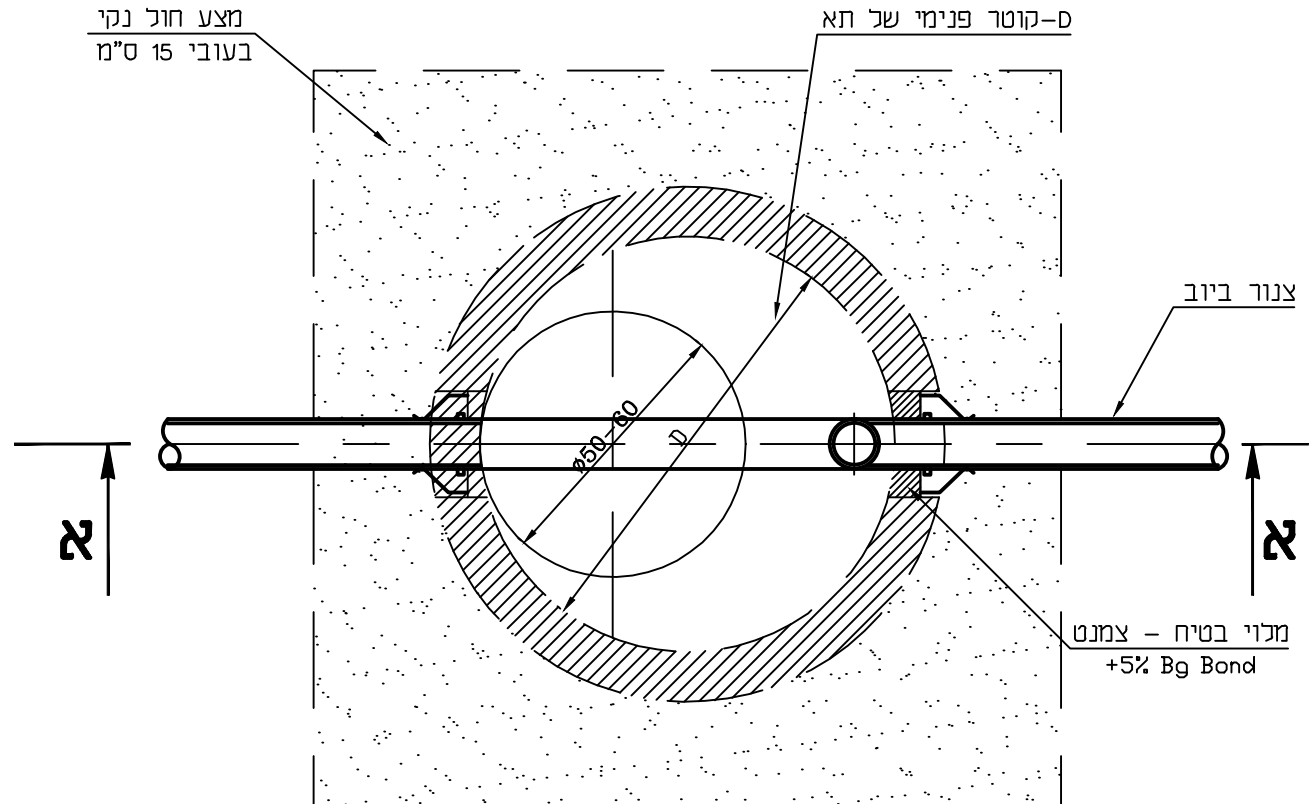

תוכנית

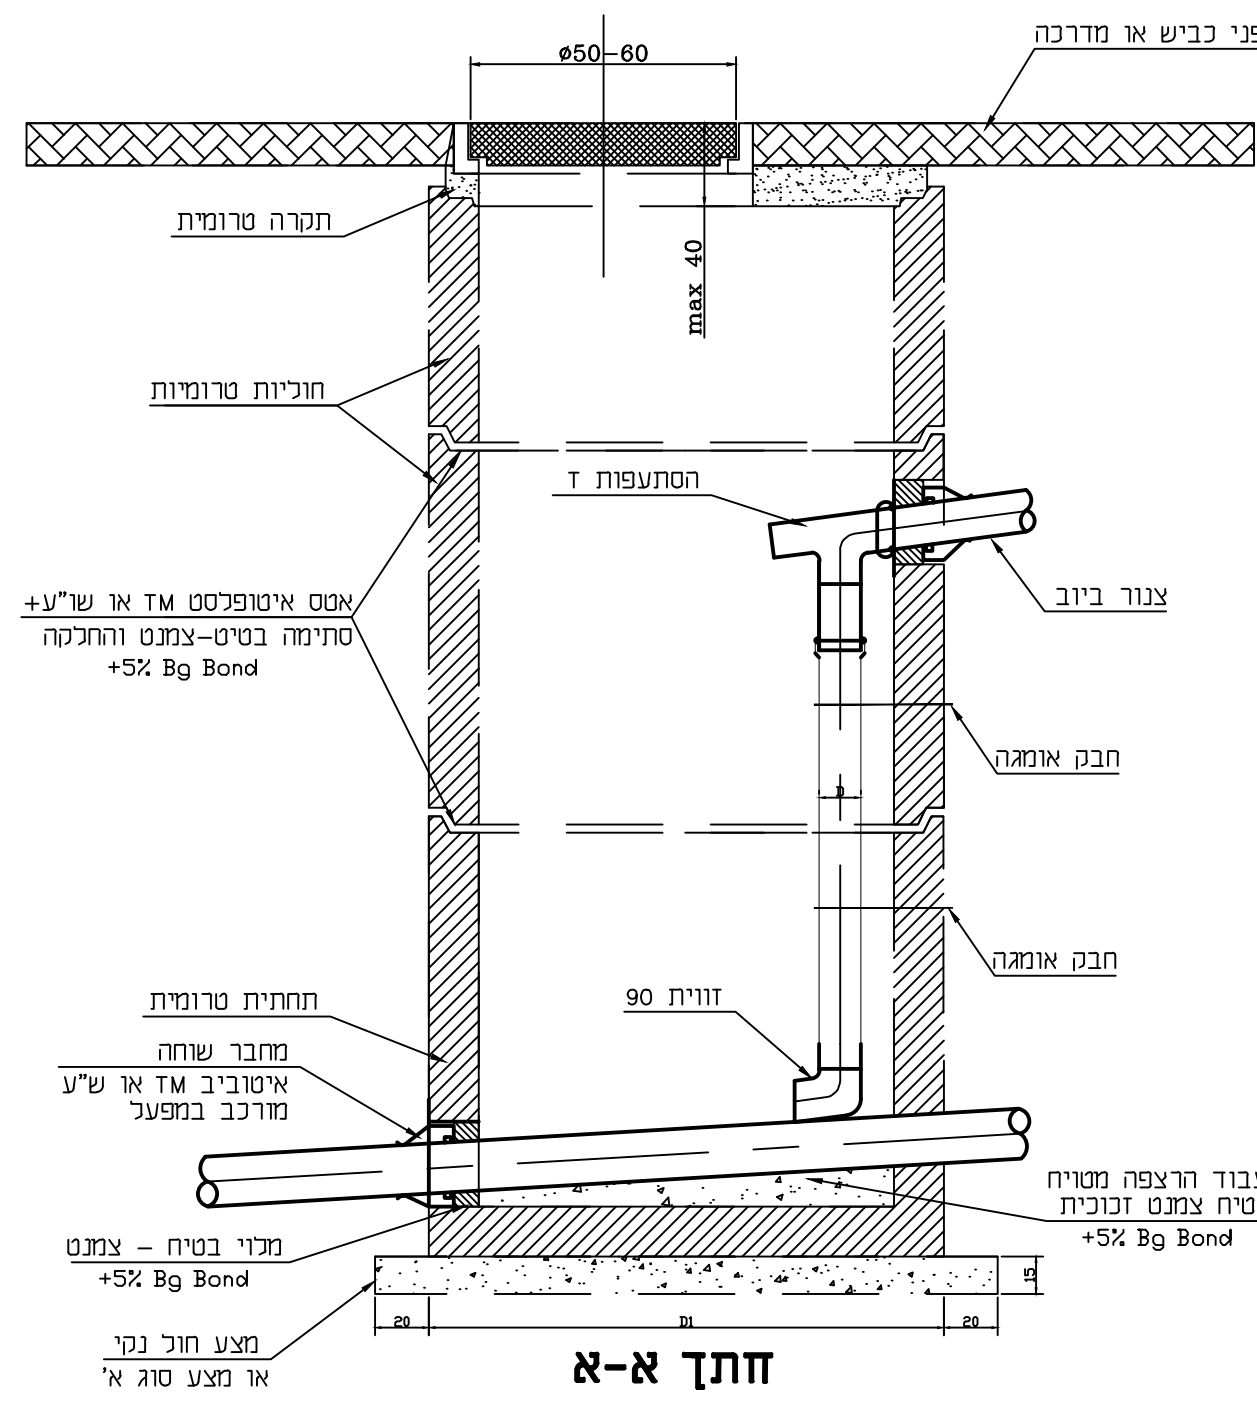

א-א תת

SIGNATURE	חתימת עדות DATE		שמו וטל



רביצוע תאריך		מנכ"ר תאריך		עיון תאריך	
		20.01.25		20.02.24	
PROJECT NAME				עבודה	
עראבה אזור כביש 805 החלפת קווי ביוב					
PREPARED FOR:		יצאן עבוד תאגיד מי הגליל בע"מ			
SUBJECT OF DRAWING				נושא הגיליון	
גליון פרטים סטנדרטים					
14 חוביק 24107201.DWG		05 מס הגיליון		24-107-32 מס פריטים	
SCALE גר"מ		DATE 20.02.24		תאריך	
אישר רא"י		בדק רא"י		שכתב ע"מ	
				תכנן ויקטוריה	

ראדי מסארוה מהנדסים יועצים בע"מ
הנדסת מים, ביוב וניקוז
כביש מס' 444, בניין MTM, טיבה 4040000
טל: 072-7026070, פקס: 072-7026070
office@radim-eng.co.il

