


מס'	תיאור	דרג	קוטר	הערות
1	מזפת מעבר פלדה מגולוונת הברגה פנים/פנים, בעל אישור למגע עם מי שתייה לפי ת"י 5452.		1" > 2"	מסופק ע"י מנדלטון או שו"ע
2	צינור פלדה עיכי SCH40, עם צביעה חיצונית בצבע אפוקסי, ע.ד. 3.91 מ"מ, חיבורים בהברגה ובעל אישור למגע עם מי שתייה לפי ת"י 5452.		2"	תוצרת אברות או שו"ע
3	מזפת פלדה מגולוונת הברגה פנים/פנים, בעל אישור למגע עם מי שתייה לפי ת"י 5452.		2"	מסופק ע"י מנדלטון או שו"ע
4	ברז אלכסוני עם מנגנון אטימה קנה וגוף נטול עופרת על-פי ת"י 5452.		1"	תוצרת שגיב או שו"ע
5	צינור פלדה עיכי SCH40, עם צביעה חיצונית בצבע אפוקסי, ע.ד. 3.91 מ"מ, חיבורים בהברגה ובעל אישור למגע עם מי שתייה לפי ת"י 5452.		1"	תוצרת אברות או שו"ע
6	מזפת מעבר פלדה מגולוונת הברגה פנים/פנים, בעל אישור למגע עם מי שתייה לפי ת"י 5452.		3/4" > 1"	מסופק ע"י מנדלטון או שו"ע
7	צינור פלדה עיכי SCH40, עם צביעה חיצונית בצבע אפוקסי, ע.ד. 3.91 מ"מ, חיבורים בהברגה ובעל אישור למגע עם מי שתייה לפי ת"י 5452.		3/4"	תוצרת אברות או שו"ע
8	מד מים – תאגיד מי הגליל	PN16	3/4" > 2"	דוגמת מד מים סונטה תוצרת ארד-דליה או שו"ע
9	קשת 90 חרושתית מפלדה וצביעה חיצונית בצבע אפוקסי, בעלת אישור למגע עם מי שתייה לפי ת"י 5452, הברגות חוץ/חוץ		2"	מסופק ע"י מנדלטון או שו"ע
10	קשת 90 חרושתית מפלדה וצביעה חיצונית בצבע אפוקסי, בעלת אישור למגע עם מי שתייה לפי ת"י 5452, הברגות חוץ/חוץ		1"	מסופק ע"י מנדלטון או שו"ע
11	מזפת פלדה מגולוונת הברגה פנים/פנים, בעל אישור למגע עם מי שתייה לפי ת"י 5452.		1"	מסופק ע"י מנדלטון או שו"ע

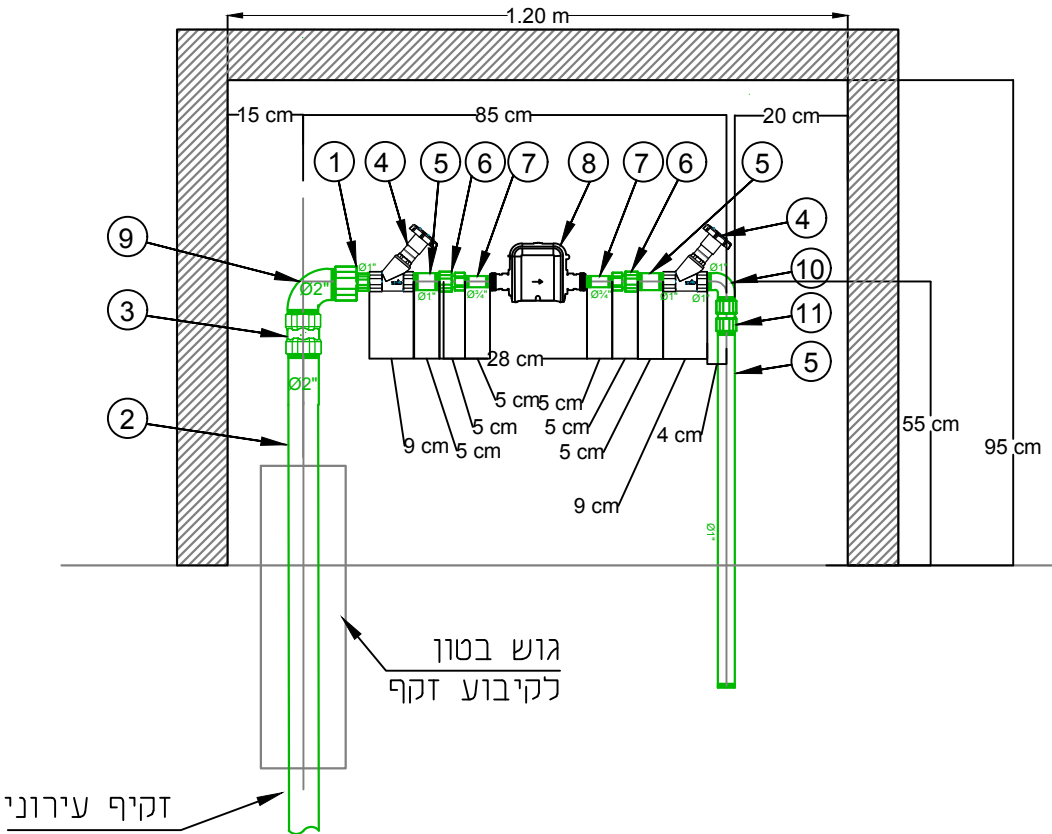

- הערות:
- עבור זקף הכנה לחיבור מגרש בקוטר קטן מהמצייון בפרט זה, יש להתאים את האביזרים עד וכולל את מעבר הקוטר הקוצנטרי, אשר לאחריו קוטר הצנרת יהיה לפי הנדרש בפרט.
 - בכל מקרה, קוטר ההכנה לחיבור מגרש לא יהיה קטן מקוטר רגל העליה המוצעת.
 - התקנת שסתום אוויר, על פי הנחיית תאגיד מי הגליל.

			03
			02
			01
שנוי	תאריך	מהות השנוי	חתימה
כ ע י ו ו וא י ש ו ר כ מ כ ר ז ל ב י צ ו ע			
המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן במקום, על המבצע לבקר את כל המידות ועל כל טעות או אי-התאמה להודיע למתכנן. איו לקבוע מידות ע"י מדידה בשרטוט			
תכנון ר.ס	הוכן עבור תאגיד מי הגליל		
שרטט א.ס			
מס' השרטוט	שם הפרויקט פרט כללי מערכת מדידה למגרש		
00-000-00			
תאריך	נושא השרטוט פרט מערכת מדידה ליחיד עד 1"		
02.12.2025			
קנ"מ	1:15		